

VRF SYSTEM TELECOMANDO CENTRALE

UTY-DCGY
UTY-DCGG



CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO

Indice

INTRODUZIONE

MISURE DI SICUREZZA

GENERALITÀ SUL SISTEMA

- 1 Terminologia 3
- 2 Unità di comando 5
- 3 Configurazione della password 6
- 4 Descrizione del display LCD e dei tasti 6

INIZIALIZZAZIONE

METODO D'INIZIALIZZAZIONE 7

1 MONITOR

1-1 Monitor

- 1-1-1 Display modalità Monitor - Schermata principale 8
- 1-1-2 Elenco dettagli stato di operazione 10

2 CONTROLLO

2-1 Controllo

- 2-1-1 Display di regolazione di operazione 12

3 REGOLAZIONE

3-1 Menu Regolazione

- 3-1-1 Passaggio al Menu Regolazione 14

3-2 Regolazione dell'installatore

- 3-2-1 Schermata di Regolazione installatore 16
- 3-2-2 Regolazione indirizzo del controllore centrale 16
- 3-2-3 Regolazione della lingua 17
- 3-2-4 Regolazione unità interna 17
- 3-2-5 Regolazione temperatura unità 21
- 3-2-6 Regolazione dell'amministrazione 22
- 3-2-7 Regolazione dell'input esterno 22
- 3-2-8 Regolazione intervallo temp. programmato... 23
- 3-2-9 Modifica Password (Per l'installatore) 23

3-3 Regolazione di sistema

- 3-3-1 Schermata di regolazione del sistema 24
- 3-3-2 Regolazione della data 24
- 3-3-3 Regolazione del gruppo 26
- 3-3-4 Regolazione di programma 29
- 3-3-5 Regolazione della password (per l'amministratore) 34

3-4 Regolazione preferenze

- 3-4-1 Schermata regolazione preferenze 37
- 3-4-2 Regolazione retro-illuminazione 37
- 3-4-3 Regolazione dell'esposizione 38
- 3-4-4 Regolazione del suono 38

3-5 Regolazione manutenzione

- 3-5-1 Schermata di regolazione manutenzione 39
- 3-5-2 Cronologia errori 39
- 3-5-3 Informazione di versione 40
- 3-5-4 Lista di stato di regolazione 40

3-6 Regolazione Speciale Dell'unit Interna

- 3-6-1 Schermata di regolazione speciale dell'unit interna 41
- 3-6-2 Regolazione dell'operazione di prova 41
- 3-6-3 Ripristino del segnale di filtro 42
- 3-6-4 Regolazione intervallo temp. programmata nell'unità interna 43
- 3-6-5 Regolazione di divieto R.C. 45

4 ALTRI

4-1 Dimensioni profilo 46

4-2 Specifiche 47

4-3 Codice di errori 47

INTRODUZIONE

MISURE DI SICUREZZA

- Le "MISURE DI SICUREZZA", indicate in questo manuale contengono informazioni importanti riguardanti la vostra sicurezza. Assicurarvi di osservarli correttamente.
- Per i dettagli sui metodi d'operazione, riferirsi al manuale.
- Si prega di segnalare all'utente di conservare questo manuale a portata di mano per un futuro impiego dell'attrezzatura, come ad esempio, in caso di cambiamento di posto o riparazione dell'attrezzatura.


 AVVERTIMENTO	Questo segnale indica i metodi che se male eseguiti, potrebbero causare la morte o provocare serie ferite all'utente.
<ul style="list-style-type: none">• In caso di funzionamento incorretto (odore di bruciatura, ecc.), arrestare immediatamente il funzionamento dell'attrezzatura, spegnere l'interruttore elettrico e consultare il personale di servizio autorizzato.• Nel caso in cui un qualsiasi cavo fosse danneggiato, non provvedete voi stessi alla riparazione né ad eventuali modifiche. Contattare un centro assistenza autorizzato. Un lavoro mal eseguito potrebbe causare una scarica elettrica o un incendio.• Si raccomanda di consultare un tecnico del servizio assistenza autorizzato anche per la rimozione e per l'installazione di questa attrezzatura in altro luogo.• Non toccare l'attrezzatura con le mani bagnate. Si può causare una scarica elettrica.• Qualora dei bambini si avvicinasero a questa attrezzatura, adottare delle misure preventive affinché essi non possano toccarla.• Non provvedete voi stessi alla riparazione né ad eventuali modifiche dell'attrezzatura. Si potrebbe verificare un incidente o un problema di funzionamento dell'attrezzatura.• Non utilizzate gas infiammabile, ecc. vicino a questa attrezzatura. Si potrebbe sprigionare del gas e causare un incendio.	

 ATTENZIONE	Questo segnale significa che i metodi di utilizzo male applicati, potrebbero provocare ferite all'utente o danni alla proprietà.
<ul style="list-style-type: none">• Non mettere dei recipienti che contengono un liquido su questa unità. Agire in tal modo causerà un riscaldamento dell'attrezzatura, un incendio od una scarica elettrica.• Non esporre questa unità direttamente all'acqua. Si può causare un problema, una scarica elettrica o il riscaldamento dell'attrezzatura.• Eliminare con cura i materiali d'imballaggio. Strappare e buttare via i sacchetti di plastica in modo che i bambini non possano giocarci. C'è rischio di soffocamento.• Non installate dispositivi elettrici ad una distanza inferiore ad 1 metro dall'attrezzatura. Ne risulterebbe un cattivo funzionamento con relativi problemi.• Non avvicinate l'attrezzatura a del fuoco né installare dispositivi di riscaldamento nelle sue vicinanze, si potrebbero verificare dei problemi.• Non toccare gli interruttori con degli oggetti taglienti. Si può causare una ferita, un problema od una scarica elettrica dell'attrezzatura.• Questo dispositivo non è indicato per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini), con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non vengano controllate o istruite all'uso del dispositivo, da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini devono essere controllati in modo che non vengano a contatto con il dispositivo.	

■ GENERALITÀ SUL SISTEMA

1 Terminologia

- Termini relativi al dispositivo di controllo

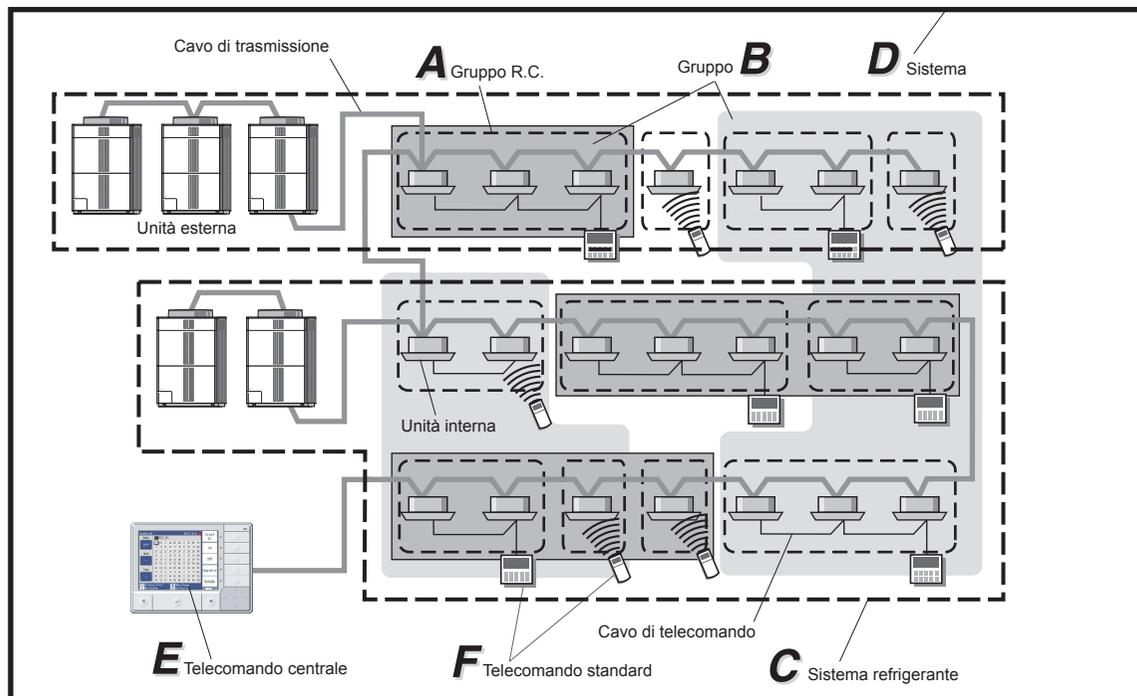

A Gruppo R.C. (R.C. Group):
Questo rappresenta il gruppo di unità interne che sono state collegate ad un cavo di telecomando, o unità interna semplice.

B Gruppo (Group):
Complesso per controllare collettivamente uno o diversi Gruppi R.C.

C Sistema refrigerante:
È un sistema che si compone di unità interne, di un'unità esterna oltre a quelle dell'attrezzatura di controllo corrispondenti. Tutte le unità e l'attrezzatura sono collegate ai condotti con lo stesso refrigerante.


D Sistema:
Rappresenta l'insieme delle unità interne, dell'unità esterna come quelle dell'attrezzatura di controllo corrispondente (telecomando centrale, telecomandi standard) che sono collegati con lo stesso cavo di trasmissione.

*Questo telecomando centrale è utilizzato per il sistema di rete VRF V-II.

E Telecomando centrale:
Il telecomando centrale è un telecomando che permette un controllo centralizzato delle unità interne multiple. Un telecomando centrale può controllare l'operazione delle unità interne e dei temporizzatori in tre unità: Tutti (All), Gruppo (Group) ed Individuale (Individual). D'altra parte, un telecomando centrale può controllare fino a 100 unità interne e 16 gruppi.

F Telecomando standard:
Il telecomando standard è un dispositivo che controlla le unità interne formate in Gruppi R.C. Ci sono quattro tipi di telecomando standard, cioè telecomando cablato, telecomando senza filo, telecomando singolo e telecomando a commutatore esterno.

• Termini relativi agli indirizzi

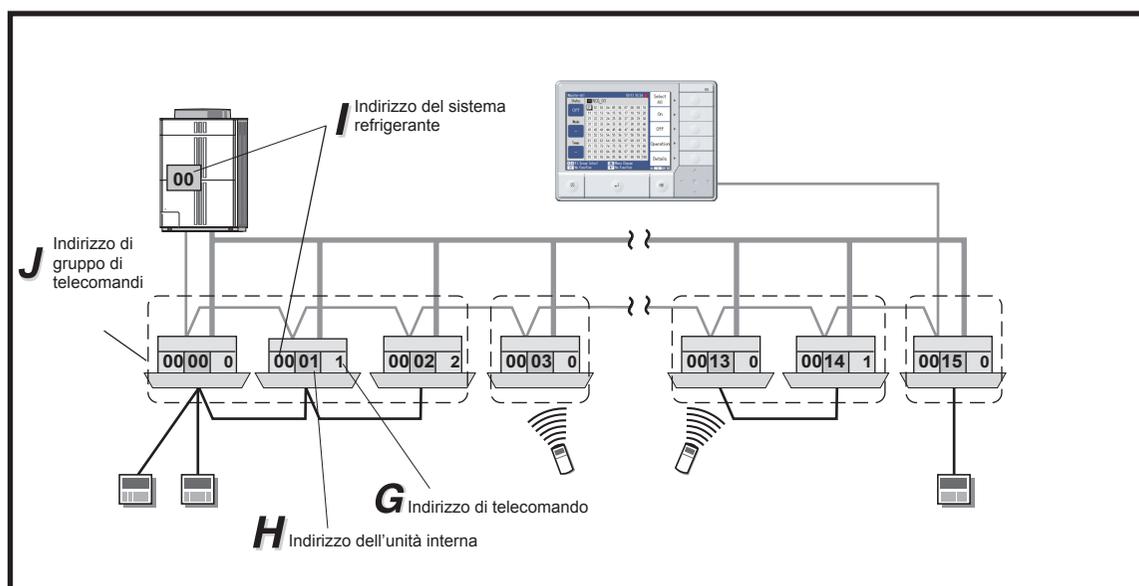

G Indirizzo di telecomando (0-15):
Rappresenta l'identificazione (ID) attribuita separatamente alle unità interne che costituiscono ogni Gruppo R.C. ed essa è utilizzata per il controllo.


H Indirizzo dell'unità interna (00 - 63):
Rappresenta l'identificazione (ID) attribuita separatamente ad ogni unità interna ed è utilizzata per il controllo.

I Indirizzo del sistema refrigerante (0 - 99):
Rappresenta l'identificazione (ID) attribuita separatamente ad ogni sistema refrigerante ed è utilizzata per il controllo.

J Indirizzo di gruppo di telecomandi:
L'indirizzo di gruppo di telecomando (indirizzo di gruppo R.C.) si compone dell'indirizzo di telecomando "0", dell'indirizzo del sistema refrigerante e dell'indirizzo d'unità interna.

2 Unità di comando


Le unità che possono essere controllate dal dispositivo di telecomando centrale hanno la composizione rappresentata sulla figura illustrata di seguito.

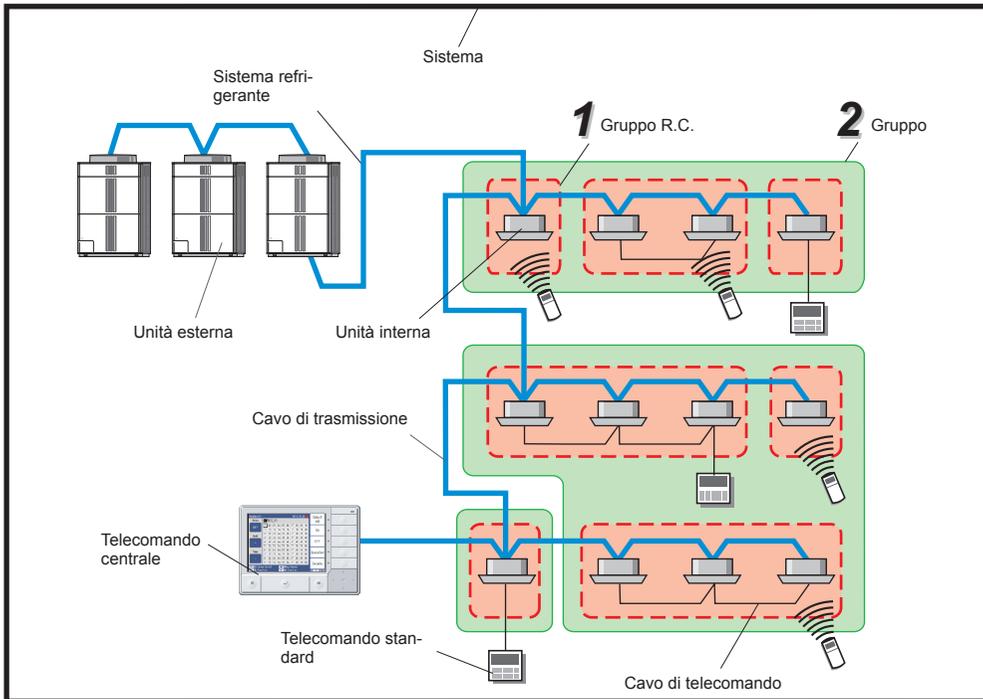

1	Gruppo R.C. (R.C. Group)	Gruppo delle unità interne collegate dal cavo di telecomando del telecomando standard. Questo gruppo opera nelle stesse condizioni sulla base dei comandi provenienti dal telecomando standard.
2	Gruppo (Group)	Il gruppo è formato da un Gruppo R.C. di 1 o più unità. Ogni gruppo può essere controllato da un telecomando centrale.

3 Configurazione della password

Il tipo e le relazioni della password che possono essere impostate in questo controllore sono le seguenti:

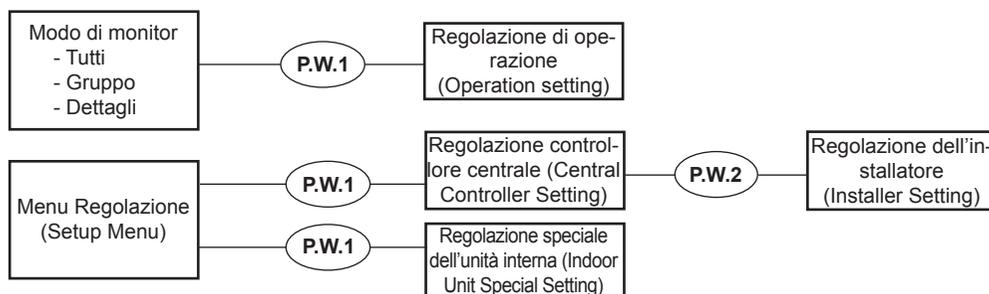


P.W.1 : Password amministratore Vedi par. 3-3-5.

P.W.2 : Password installatore Vedi par. 3-2-9.

•Quando P.W.2 viene inserito mentre viene richiesto P.W.1, la password viene cancellata.

4 Descrizione del display LCD e dei tasti

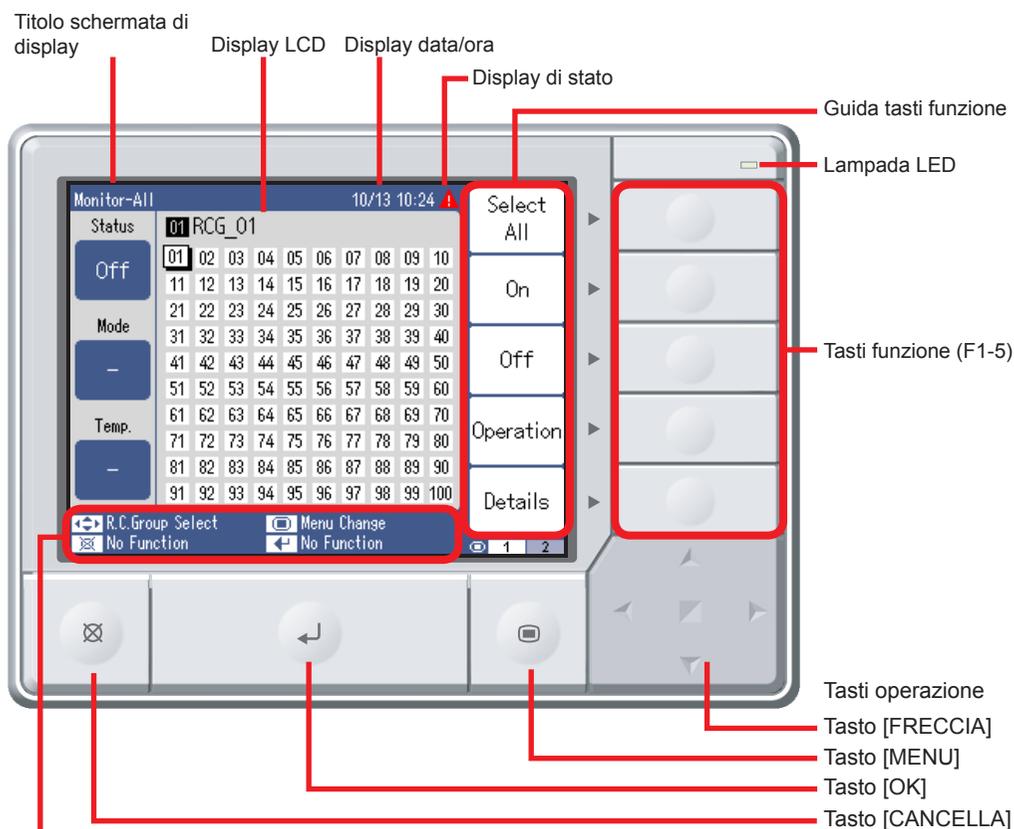

Guida tasti operazione


In questo manuale di operazione, i tasti di operazione vengono descritti adoperando illustrazioni come quella riportata sotto.

Tasto [FRECCIA]	[↔] Tasto
Tasto [MENU]	[☐] Tasto
Tasto [OK]	[←] Tasto
Tasto [CANCELLA]	[⊗] Tasto

INIZIALIZZAZIONE

■ METODO D'INIZIALIZZAZIONE

Dopo avere completato il lavoro d'installazione del telecomando centrale, effettuare l'inizializzazione mediante le procedure seguenti prima di utilizzare il sistema.

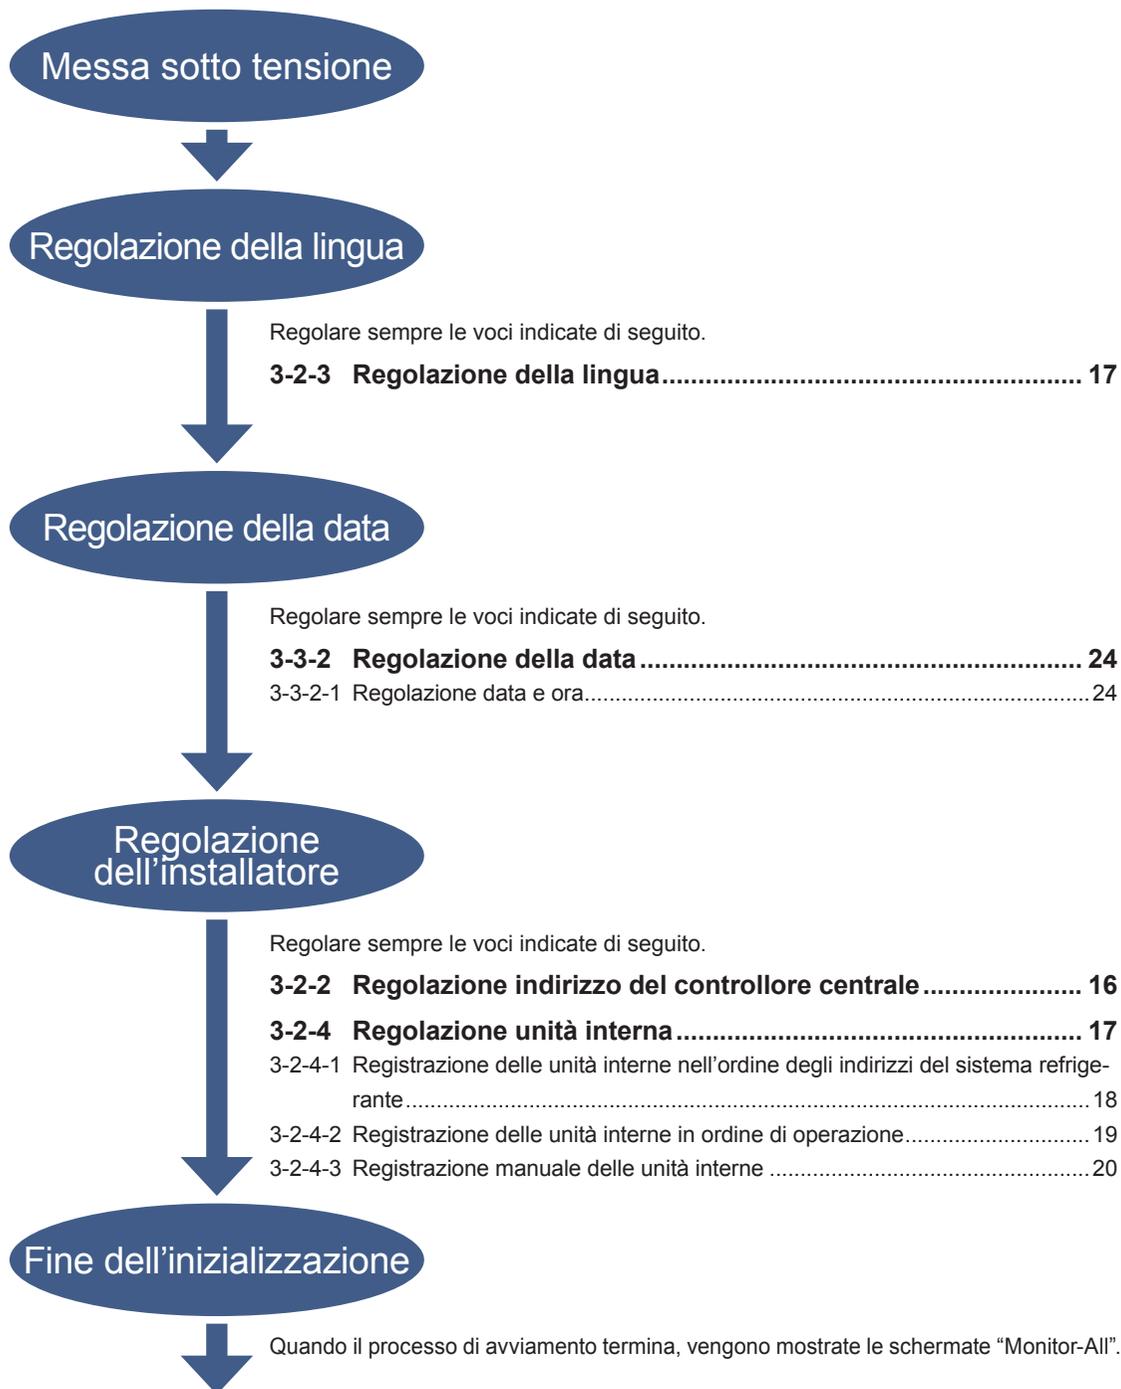

Inizio operazione La preparazione è completata.

1 MONITOR

1-1 Monitor

1-1-1 Display modalità Monitor - Schermata principale


La Modalità Monitor comprende le 2 modalità "Monitor-All" e "Monitor-Group".

- Nella modalità "Monitor-All" la verifica dello stato di operazione e l'operazione sono possibili nelle unità registrate "R.C. Group".
- Nella modalità "Monitor-Group" la verifica dello stato di operazione e l'operazione sono possibili nelle unità registrate "Group"

Nella Modalità Monitor esistono le seguenti possibilità:

(1) Lo stato di operazione dell'unità interna (gruppo R.C.) può essere controllato.

Modalità "Monitor-All"

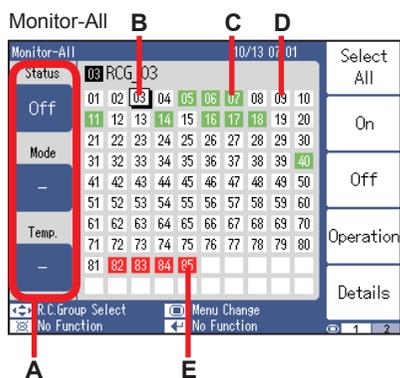

Premere il tasto [Monitor All (F1)] dopo aver premuto il tasto [].

Premere il tasto [Monitor Group (F1)] dopo aver premuto il tasto [].

A: Visualizza lo stato di operazione ("Status", "Mode", e "Temp") dell'unità interna (gruppo R.C.) selezionata con il tasto [↔].

B: (cornice nera): Lo stato nel quale l'unità interna (gruppo R.C.) è selezionata.

- Viene visualizzato il nome della unità interna registrata (gruppo R.C.).
- Quando viene premuto il tasto [↔], l'unità interna selezionata (gruppo R.C.) cambia.

C-E: Visualizza lo stato di operazione dell'unità interna (gruppo R.C.).

C: (Verde): L'unità interna (gruppo R.C.) sta operando.

D: (Bianco): L'unità interna (gruppo R.C.) si è arrestata.

E: (Rosso): Arresto di emergenza o è stato generato un errore.


Nota

Per i dettagli sullo stato di operazione, premere il tasto [Details (F5)].

→ Per i dettagli, vedere "1-1-2 Elenco dettagli stato di operazione".

Modalità "Monitor-Group"

(Schermata "Group Select")

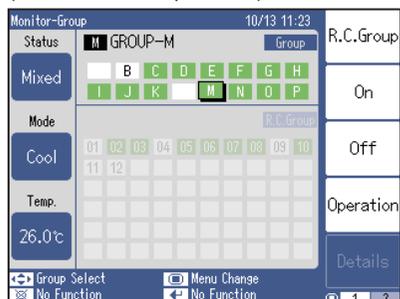


- Nella schermata "Group Select", lo stato di operazione dell'unità interna (gruppo R.C.) è visualizzato nelle unità Gruppo.
- Quando "Mixed" (misto) viene visualizzato come stato operativo, la regolazione tra "R.C. Group" non corrisponde.

■ Sulla schermata "Monitor-Group", il nome "Group" viene visualizzato in alto.

Il nome di "R.C. Group" registrato in "Gruppo" viene visualizzato in basso. L'operazione nelle unità "Group" o "R.C. Group" è possibile.

Modalità "Monitor-Group"

(Schermata "R.C. Group Select")

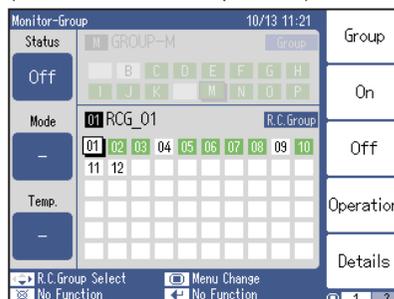

Tasto [R.C. Group (F1)]



Tasto [Group (F1)]




- Sulla schermata "R.C. Group", lo stato di operazione dell'unità interna (gruppo R.C.) è visualizzato nelle unità "R.C. Group".

(2) L'operazione Acceso/Spento può essere eseguita.

Modalità "Monitor-All"

Monitor-All

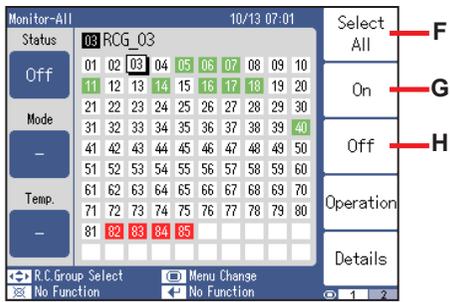

F: Tutte le unità interne (gruppo R.C.) sono raggruppate e selezionate.

G: L'unità interna selezionata (gruppo R.C.) sta operando.

Esempio di operazione di una unità interna selezionata (gruppo R.C.)

- Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sull'unità interna (gruppo R.C.). Quando viene premuto il tasto [ON (F2)], inizia l'operazione.

H: L'unità interna selezionata (gruppo R.C.) si è arrestata.

Nota

Per eseguire una regolazione dettagliata, premere il tasto [Operation (F4)].

→Per i dettagli, vedere "2 CONTROLLO".

Premere il tasto [Monitor All (F1)] dopo aver premuto il tasto [↔].



Premere il tasto [Monitor Group (F1)] dopo aver premuto il tasto [↔].


Modalità "Monitor-Group"

(Schermata "Group Select")



Modalità "Monitor-Group"

(Schermata "R.C. Group Select")

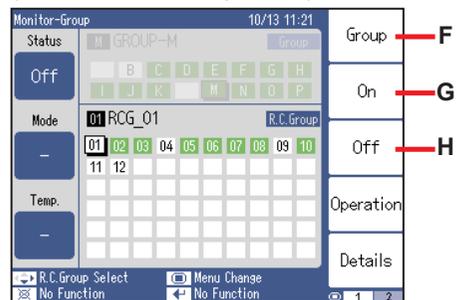

Tasto [R.C. Group (F1)]



Tasto [Group (F1)]



1-1-2 Elenco dettagli stato di operazione


Modalità "Monitor-All"

Monitor-All



Modalità "Monitor-Group"

(Schermata "R.C. group select")

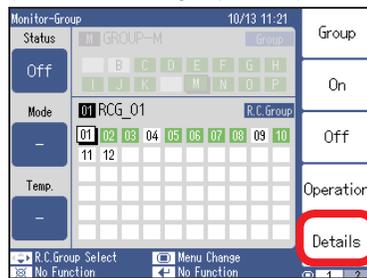


Tasto [Details (F5)]

Una schermata di dettagli dello stato di operazione di ogni unità interna (gruppo R.C.) può essere controllata.

- (1) Premere il tasto [$\leftarrow\rightarrow$] e selezionare l'unità interna (gruppo R.C.).
- (2) Quando viene premuto il tasto [Details (F5)], si apre la schermata "Details".
- (3) Controllare la schermata di dettagli dello stato di operazione.

Details - List1

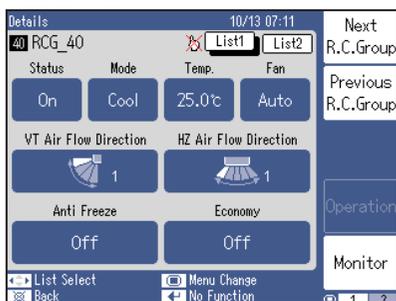


Dove non sono previste funzioni, le unità da interni registrate dal gruppo R.C., vengono contrassegnate da un spazio vuoto.

Premere il tasto [$\leftarrow\rightarrow$] e selezionare "List 1".

Premere il tasto [$\leftarrow\rightarrow$] e selezionare "List 2".

Details - List2

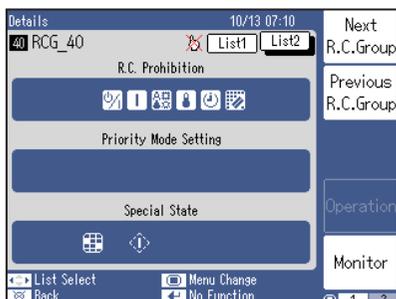

[Next R.C.Group. (F1)] : Apre lo schermo dettagliato dell'unità interna (gruppo R.C.) del numero successivo.

[Previous R.C.Group. (F2)] : Apre lo schermo dettagliato dell'unità interna (gruppo R.C.) del numero precedente.

[Monitor(F5)] : Ritorna alla schermata modalità Monitor.

Voce	Stato
Status	Regolazione di operazione Acceso/ Spento
Mode	Regolazione di modalità operazione
Temp.	Regolazione temperatura
Fan	Regolazione velocità ventilatore
VT Air Flow Direction	Regolazione angolo di direzione della circolazione di aria verticale
HZ Air Flow Direction	Regolazione angolo di direzione della circolazione di aria orizzontale
Anti freeze	Regolazione anticongelamento
Economy	Regolazione risparmio

Vedere "3-2-5 Regolazione temperatura unità" per cambiare tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F).

Elenco visualizzazione icona - Divieto R.C.

Icona	Nome	Contenuti
	Tutti	Operazioni "All" del telecomando standard vietate
	On/Off	Operazione "Marcia/Arresto" (ON/OFF) del telecomando standard vietata
	On	Operazione ON del telecomando standard vietata
	Modalità	Modo d'operazione del telecomando standard vietato
	Temp.	Operazione di regolazione della temperatura del telecomando standard vietata
	Timer	Operazione di regolazione del timer del telecomando standard vietata
	Filter	Operazione di riavvio del filtro del telecomando standard vietata

Elenco della regolazione del modo di priorità

Nome	Contenuti
Unità interna master	L'unità interna ha il diritto di scelta per il raffreddamento ed il riscaldamento.
Controllato master	L'unità interna è controllata da una seconda unità interna con diritto di scelta per il raffreddamento ed il riscaldamento.
Unità esterna master	L'unità interna è controllata da un'unità esterna con diritto di scelta per il raffreddamento ed il riscaldamento.

Elenco visualizzazione icona - Stato speciale

Icona	Nome	Contenuti
	Sbrinamento	Operazione sbrinamento.
	Recupero olio	Operazione di recupero olio.
	Segnale filtro	Segnale di allarme pulizia filtro.
	Mancata corrispondenza di modalità	Diversa modalità di operazione.
	Operazione di prova	Operazione di prova
	In manutenzione	Il sistema è in modalità manutenzione e l'apparecchio non può essere operato.
	Operazione controllata	L'operazione è limitata in qualunque funzione.
	Errore	Errore
	Arresto di emergenza	Arresto di emergenza
	Operazione limitata	La modalità di operazione delle unità interne e delle unità esterne è sotto controllo.

2 CONTROLLO

2-1 Controllo


2-1-1 Display di regolazione di operazione

Regolazione di operazione

Monitor-All



Monitor-Group

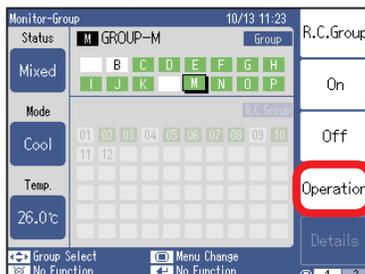

Details




Tasto [Operation (F4)]

Passare alla schermata "Operation Setting".

- (1) Premere il tasto [$\leftarrow \rightarrow$] e selezionare l'unità interna (gruppo R.C. , Gruppo).
- (2) Quando viene premuto il tasto [Operation (F4)], si apre la schermata "Operation Setting".
- (3) Premere il tasto [$\leftarrow \rightarrow$] e selezionare la funzione che si vuole regolare.
- (4) Premere il tasto Funzione e impostare la funzione.
La lista delle funzioni è presentata nell'elenco "Description of Function".
Il tasto Funzione è diverso a seconda della voce da impostare.
- (5) Premere il tasto [\leftarrow].

Operation Setting

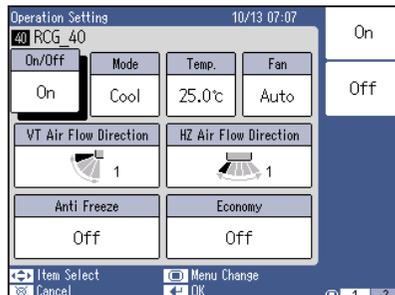

Descrizione delle funzioni


	Name	Funzione	Contenuti	Contenuti									
1	On/Off	On (F1) Off (F2)	Regola l'operazione "On" Regola l'operazione "Off"	L'operazione Acceso/Spento è regolata.									
2	Mode	Auto (F1) Cool (F2) Dry (F3) Fan (F4) Heat (F5)	Regola la modalità "Auto". Regola la modalità "Cool". Regola la modalità "Dry". Regola la modalità "Fan". Regola la modalità "Heat".	<ul style="list-style-type: none"> •L'operazione modalità è regolata. •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. •Quando è visualizzato , la selezione di raffreddamento e di riscaldamento è limitata. 									
3	Temp.	Up (F1) Down (F2)	Regola la modalità "Auto". Abbassa la temperatura programmata.	<ul style="list-style-type: none"> •La temperatura programmata viene alzata o abbassata in scatti di 0,5°C per la visualizzazione Celsius e di 1°F per la visualizzazione Fahrenheit. •L'intervallo di temperatura è diverso a seconda della modalità di operazione. L'intervallo di temperature programmate impostato in fabbrica è il seguente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modalità</th> <th>Celsius (°C)</th> <th>Fahrenheit (°F)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auto,Cool,Dry</td> <td>18-30</td> <td>64-88</td> </tr> <tr> <td>Heat</td> <td>10-30</td> <td>48-88</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> * L'intervallo di temperature programmabili può essere modificato. Per i dettagli, vedere "Regolazione intervallo temp. programmato" (par. 3-2-8). * A seconda del modello di unità interna, l'intervallo programmabile può essere limitato. Per i dettagli, fare riferimento al manuale dell'unità interna. 	Modalità	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)	Auto,Cool,Dry	18-30	64-88	Heat	10-30	48-88
Modalità	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)											
Auto,Cool,Dry	18-30	64-88											
Heat	10-30	48-88											
4	Fan	Auto (F1) High (F2) Med (F3) Low (F4) Quiet (F5)	Regola la modalità "Auto". Regola la modalità "High". Regola la modalità "Med". Regola la modalità "Low". Regola la modalità "Quiet".	<ul style="list-style-type: none"> •La velocità del ventilatore è regolata. •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. 									
5	VT Air Flow Direction	Up (F1) Down (F2)	Sposta la tendina verso l'alto. Sposta la tendina verso il basso.	<ul style="list-style-type: none"> •La direzione della circolazione dell'aria (Alto/basso) è regolata. •La regolazione dell'angolo della tendina è diversa a seconda dell'unità interna. •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. 									
6	HZ Air Flow Direction	Left (F1) Right (F2)	Sposta la tendina verso il lato sinistro. Sposta la tendina verso il lato destro.	<ul style="list-style-type: none"> •La direzione della circolazione dell'aria (Destra/sinistra) è regolata. •La regolazione dell'angolo della tendina è diversa a seconda dell'unità interna. •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. 									
7	Anti Freeze	On (F1) Off (F2)	Regola su "On". Regola su "Off".	<ul style="list-style-type: none"> •"Anti Freeze" è una funzione che esegue l'operazione di anticongelamento per prevenire danni dovuti al congelamento delle condotte di acqua e dell'apparecchiatura quando l'operazione di condizionamento dell'aria viene arrestata in zone fredde. •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. 									
8	Economy	On (F1) Off (F2)	Regola su "On". Regola su "Off".	<ul style="list-style-type: none"> •Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata. 									

3 REGOLAZIONE




3-1 Menu Regolazione

3-1-1 Passaggio al Menu Regolazione

Quando si adoperano i Menu Regolazione di amministratore e installatore, procedere come segue:

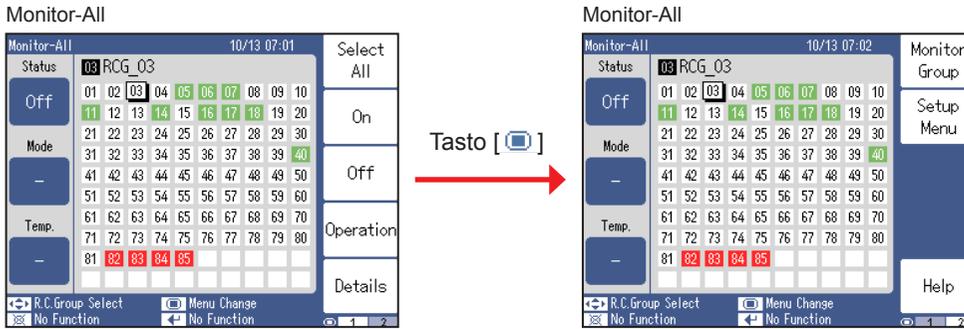

Premere il tasto [Setup menu (F2)].
Lo schermo può anche essere spostato "Setup Menu" dallo schermo "del "Monitor-Group" o allo schermo "Details".

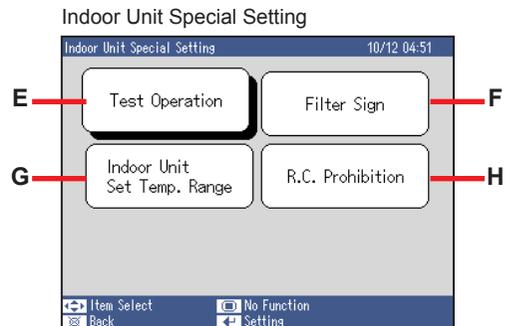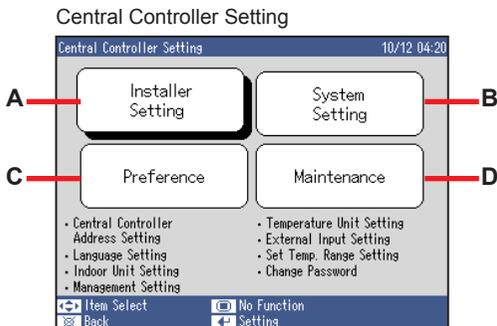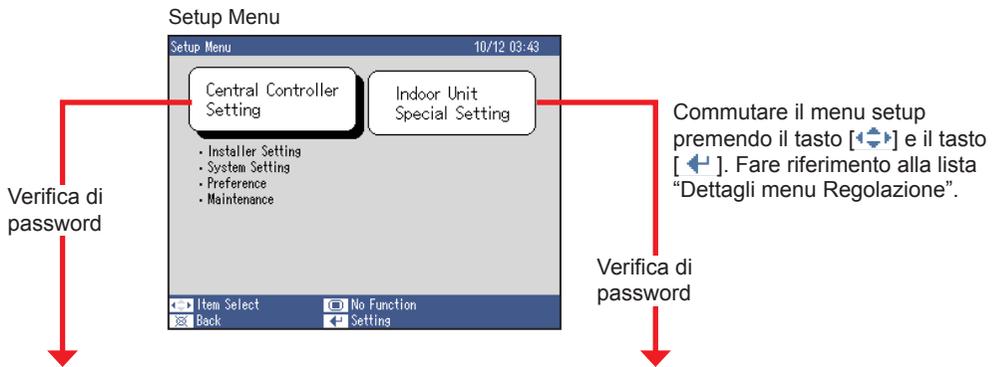

Lista “Dettagli menu Regolazione”


	Voce (1)	Voce (2)	(Tasto funzione)	Voce (3) o descrizione supplementare	Num. par.	
A	Installer Setting	Central Controller Address Setting	-	-	3-2-2	
		Language Setting	-	-	3-2-3	
		Indoor Unit Setting	Address Number(F1)		Registrazione delle unità interne nell'ordine degli indirizzi del sistema refrigerante	3-2-4-1
			Operation(F2)		Registrazione delle unità interne in ordine di operazione	3-2-4-2
			Manual (F3)		Registrazione manuale delle unità interne	3-2-4-3
			Order Change(F2)		Cambiare l'ordine delle unità interne registrate	3-2-4-4
			Delete(F5)		Cancellazione di unità interne registrate	3-2-4-5
			Rename (F1)		Cambia il nome del gruppo R.C.	3-2-4-6
		Temperature Unit Setting	-	-	3-2-5	
		Management Setting	-	-	3-2-6	
		External Input Setting	-	-	3-2-7	
Set Temp. Range Setting	-	-	3-2-8			
Change Password (for installer)	-	-	3-2-9			
B	System Setting	Date Setting	→	Regolazione data e ora	3-3-2-1	
			→	Regolazione ordine di visualizzazione data e ora	3-3-2-2	
			→	Regolazione ora legale	3-3-2-3	
			→	Regolazione automatica Regolazione orologio di sistema	3-3-2-4	
			→	Ora corrente di trasmissione	3-3-2-5	
		Group Setting	→	Modifica gruppo	3-3-3-1	
			→	Modifica gruppo R. C.	3-3-3-2	
		Schedule Setting	Rename (F1)		Dare un nuovo nome a un programma	3-3-4-1
			Unit Change(F2)		Impostare un gruppo o un Gruppo R.C. affinché operi in base a un programma	3-3-4-2
			Timer Change(F3)		Regolazione e correzione di un timer di programma	3-3-4-3
			Timer Change(F3)		Copia/Incolla timer di programma	3-3-4-4
			On/Off Setting(F4)		Regolazione di programma on/off	3-3-4-5
			Data Operat. (F5)		Copia/incolla programma	3-3-4-6
		Password Setting (for manager)	Data Operat. (F5)		Inizializzazione di programma	3-3-4-7
→			Cambiare la password amministratore	3-3-5-1		
→		Gestire correttamente l'accesso amministratore	3-3-5-2			
C	Preference	Backlight Setting	-	-	3-4-2	
		Display Setting	-	-	3-4-3	
		Sound Setting	-	-	3-4-4	
D	Maintenance	Error History	-	-	3-5-2	
		Version	-	-	3-5-3	
		Setting Status List	-	-	3-5-4	

E	Test Operation			3-6-2
F	Filter Sign			3-6-3
G	Indoor Unit Set Temp. Range			3-6-4
H	R.C.Prohibition			3-6-5

* I contrassegni da A ad H sono collegati ai contrassegni della parte principale delle schermate del par. 3-1-1.

3-2 Regolazione dell'installatore

3-2-1 Schermata di Regolazione installatore

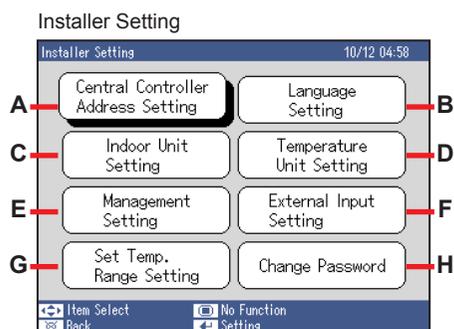


- (1) La password è impostata affinché questo comando non venga adoperato da persone non autorizzate.
Quando si apre la schermata di richiesta password, inserire la password.

Nota

- ◆ “0000” è impostato come password predefinita.
Se la password viene modificata, vedere “3-2-9 Modifica password”.

- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.
A: Central Controller Address Setting : Par. 3-2-2
B: Language Setting : Par. 3-2-3
C: Indoor Unit Setting : Par 3-2-4
D: Temperature Unit Setting : Par 3-2-5
E: Management Setting : Par 3-2-6
F: External Input Setting : Par 3-2-7
G: Set Temp. Range Setting : Par 3-2-8
H: Change Password (for installer) : Par 3-2-9
- (3) Premere il tasto [↵].
Si aprono tutte le schermate di Regolazione.

3-2-2 Regolazione indirizzo del controllore centrale

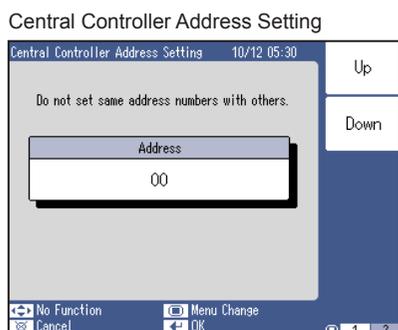

- (1) Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)].
Regolazione valore indirizzo.
 - ◆ Il valore indirizzo può essere impostato da 00 a 15.
- (2) Quando viene premuto il tasto [↵], l'Regolazione è completa.

Nota

Il sistema VRF può collegare fino a 16 unità del controllore del pannello a contatto, del convertitore di rete, del telecomando centrale e del convertitore Lon-Lon. Quando si imposta l'indirizzo di questa unità, assicurarsi che l'indirizzo (numero) non sia un duplicato di quello di un'altra unità.

3-2-3 Regolazione della lingua


Language Setting



- (1) Premere il tasto [Next (F1)] oppure quello [Previous (F2)]. È possibile impostare la lingua.
- (2) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-2-4 Regolazione unità interna

Indoor Unit Setting

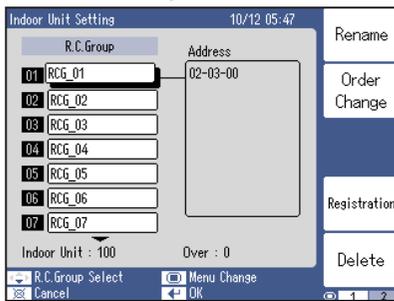

Registrazione delle unità interne nel telecomando centrale. Il metodo di registrazione può essere selezionato con i 3 seguenti metodi:

- (1) Registrazione automatica di unità interne in ordine ascendente di indirizzo del sistema refrigerante
- (2) Registrazione automatica in ordine di operazione delle unità interne
- (3) Registrazione manuale delle unità interne


Per registrare le unità interne, premere [Registration (F4)].

[Rename(F1)] : Cambia il nome del gruppo R.C. (Par. 3-2-4-6)

[Order Change(F2)] : Cambia l'ordine delle unità interne registrate. (Par. 3-2-4-4)

[Registration(F4)] : Registra le unità interne.

[Delete(F5)] : Cancellazione di unità interne registrate (Par. 3-2-4-5)

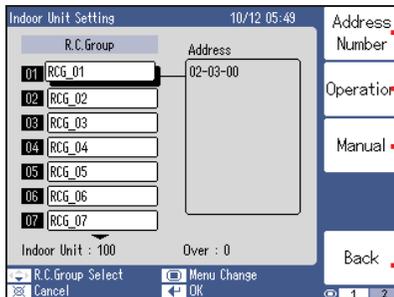

Address Number — Registrazione delle unità interne nell'ordine degli indirizzi del sistema refrigerante (Par. 3-2-4-1)

Operation — Registrazione delle unità interne in ordine di operazione (Par. 3-2-4-2)

Manual — Registrazione manuale delle unità interne (Par. 3-2-4-3)

Back — Ritorna alla schermata precedente.


Avviso

La registrazione e la soppressione dell'unità interna possono influire sulla regolazione di gruppo e la regolazione di programma.

Conferma sempre alla fine della regolazione unità interna quando la regolazione di gruppo e la regolazione di programma sono state già eseguite.

3-2-4-1 Registrazione delle unità interne nell'ordine degli indirizzi del sistema refrigerante

Address Number Registration

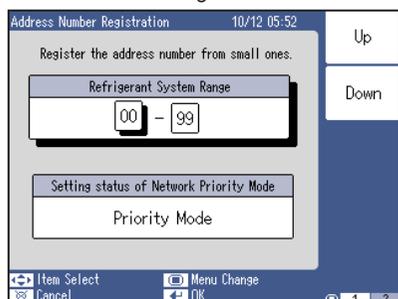

Registra automaticamente le unità interne in ordine ascendente degli indirizzi del sistema refrigerante.

Premere il tasto [Address Number (F1)] dopo aver premuto il tasto [Registration (F4)] dalla schermata "Indoor Unit Setting".

- (1) Imposta l'indirizzo (numero) iniziale del sistema refrigerante in "Intervallo del sistema refrigerante".
Sposta il cursore sul lato sinistro del menu "Refrigerant System Range".
Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)].
- (2) Imposta l'indirizzo finale (numero) di "Intervallo del sistema refrigerante".
Sposta il cursore sul lato destro del menu "Refrigerant System Range".
Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F1)].
- (3) Sposta il cursore alla voce "Setting status of Network Priority Mode".
Premere il tasto [Priority Mode (F1)] oppure quello [Normal (F2)].

Nota

Quando si esegue uno scanning nella "Priority mode", l'operazione di tutte le unità del sistema si arresta. (Regolazione consigliata)

Se non si desidera arrestare l'operazione, eseguire lo scanning in modalità Normale.

- (4) Quando si preme il tasto [↵], si apre una schermata di conferma.
- (5) Quando si preme di nuovo il tasto [[↵], inizia lo scanning.

Nota

In caso di un'anomalia nel sistema, uno schermo di errori è visualizzato e la registrazione si interrompe.

Note

Anomalia del sistema

Contenuto d'anomalia	Causa
No outdoor unit	Nessun'unità esterna dello stesso indirizzo del sistema refrigerante come unità interna.
No indoor unit	Neppure un'unità interna allo stesso indirizzo del sistema refrigerante come unità esterna.
There is an abnormality in unit setting.	C'è un'anomalia nella regolazione dei dati di unità.
There is an abnormality in RCG address.	C'è un'anomalia nella regolazione d'indirizzo di RCG.
No master unit at outdoor units.	Non c'è nessun'unità master alle unità esterne.
Initializing	Non può essere eseguito a causa dell'inizializzazione all'altra unità.

3-2-4-2 Registrazione delle unità interne in ordine di operazione

Operation Order Registration



Registra le unità interne in ordine di operazione.

Premere il tasto [Operation (F2)] dopo aver premuto il tasto [Registration (F4)] dalla schermata "Indoor Unit Setting".

- (1) Spostare il cursore sul menu "Refrigerant System". Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)]. Selezionare "Indirizzo (numero) sistema refrigerante" oppure "Tutto (tutti i sistemi refrigeranti)". Quando è selezionato "Indirizzo (numero) sistema refrigerante", il sistema refrigerante selezionato smette di funzionare, ma gli altri sistemi diversi dal sistema refrigerante selezionato continuano a funzionare.
- (2) Spostare il cursore sul menu "Registration Method".
Tasto [New (F1)] : Registra le unità interne dopo aver cancellato tutte le unità interne attualmente registrate.
Tasto [Add (F2)] : Registra le unità interne aggiungendole alle unità interne attualmente registrate.
- (3) Quando si preme il tasto [↵], si apre una schermata di conferma.
- (4) Quando viene premuto di nuovo il tasto [↵], si avvia la conferma di sistema.
- (5) Se la conferma del sistema termina normalmente, si apre la schermata "Indoor Unit Setting".

Nota

In caso di un'anomalia nel sistema, uno schermo di errori è visualizzato e la registrazione si interrompe.

- Il funzionamento delle unità interne inizia nell'ordine di registrazione desiderato. Il gruppo telecomando è visualizzato nella schermata "Indoor Unit Setting" nell'ordine in cui l'operazione è iniziata.
- (6) Quando si ferma "Register by operation order", premere il tasto [End (F5)].
 - (7) Quando viene premuto il tasto [↵], la schermata di conferma si chiude.
 - (8) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-2-4-3 Registrazione manuale delle unità interne

Manual Registration

Registra le unità interne dell'indirizzo di gruppo del telecomando inserito.

Premere il tasto [Manual (F3)] dopo aver premuto il tasto [Ref. Address (F4)] dalla schermata "Indoor Unit Setting".

- (1) Spostare il cursore sul menu "Ref. Address ".
Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)] e selezionare "Ref. Address (numero)".

Avviso

Quando c'è una Slave (Telecomando. Indirizzo 01 o superiore) in un Gruppo R.C., registrare solo l'unità Master (Telecomando. Indirizzo 00). Quando l'unità Master è registrata, l'unità interna Slave è registrata automaticamente.

- (2) Spostare il cursore sul menu "In. Address".
Premere il tasto [Up (F1)] o quello [Down (F2)] e selezionare "Indoor unit address (Number)".
- (3) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-2-4-4 Cambiare l'ordine delle unità interne registrate

Indoor Unit Setting




- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul "Gruppo R.C." da spostare.
- (2) Premere il tasto [Order Change (F2)].
Viene selezionato il "Gruppo R.C." da spostare.

- (3) Premere il tasto [Move Up (F1)] oppure quello [Move Down (F2)] e spostare il cursore verso la destinazione dello spostamento.
- (4) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-2-4-5 Cancellazione di unità interne registrate

Indoor Unit Setting

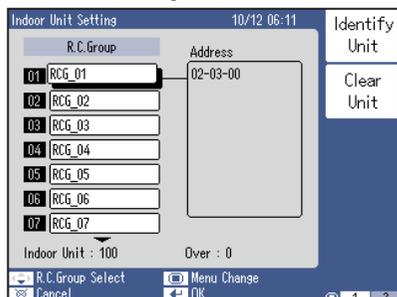


Quando si preme il tasto [Delete (F5)] nella schermata “Indoor Unit Setting”, si apre questa schermata.

- (1) Premere il tasto [←] e spostare il cursore sul nome del “Gruppo R.C.” da cancellare.
- (2) Premere il tasto [Identify Unit (F1)].
- (3) Premere il tasto [←].
- (4) Se si preme di nuovo il tasto [←] dopo l’apertura della schermata di conferma, la cancellazione è completa.

3-2-4-6 Cambia il nome del gruppo R.C. (Par. 3-2-4-6)

R.C. Group Name

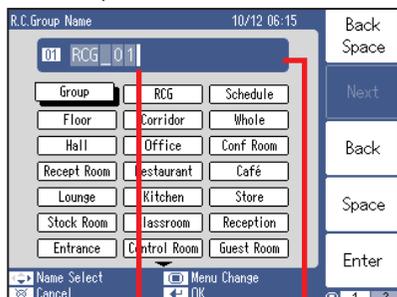

Quando viene premuto il tasto “Rename (F1)” nella schermata “Indoor Unit Setting”, si apre questa schermata.

- (1) Premere il tasto Funzione e cambiare il nome.
Tasto [Back Space(F1)] : Cancella il carattere sul lato sinistro del puntatore nella finestra.
Tasto [Next(F2)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra sul lato destro.
Tasto [Back(F3)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra sul lato sinistra.
Tasto [Space(F4)] : Inserisce uno spazio.
Tasto [Enter (F5)] : Aggiunge il nome selezionato dal cursore usando il tasto [←] nella finestra.


- (2) Quando viene premuto [←], la regolazione è fissata. (Per cancellare la regolazione, premere il tasto [↔].)

Nota

- ◆ Un nome temporaneo viene inserito in fabbrica.
- ◆ Il numero di caratteri inseribili è di 12 (7 per il cinese).
- ◆ Quando i caratteri superano il numero di caratteri inseribili, appare un messaggio “Over” (In eccesso) sul lato destro della finestra.

3-2-5 Regolazione temperatura unità


Temperature Unit Setting

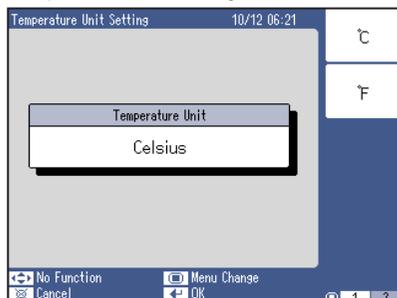

- (1) Tasto [°C(F1)]: Seleziona i gradi Celsius.
Tasto [°F(F2)]: Seleziona i gradi Fahrenheit.
- (2) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

3-2-6 Regolazione dell'amministrazione

Management Setting

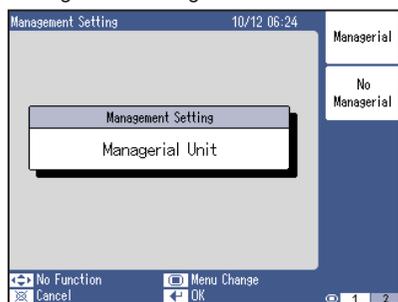

- (1) Tasto [Managerial (F1)] : Imposta una unità amministratore.
Tasto [No Managerial (F2)] : Non imposta una unità amministratore.


Nota

Quando regolato su “No Managerial”, le seguenti funzioni non possono essere impostate:

- Intervallo temp. programmato dell'unità interna
- Divieto R.C.
- Regolazione master del System Clock Adjustment (regolazione dell'orologio di sistema)

3-2-7 Regolazione dell'input esterno

External Input Setting

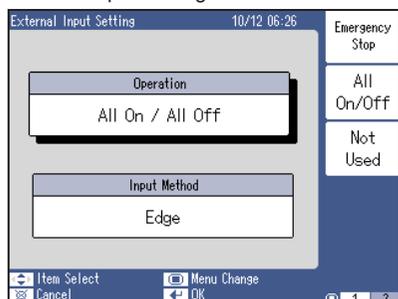


Regolare il “Segnale di input esterno”.

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu “Operation”.
Tasto [Emergency Stop (F1)] : Abilita l'arresto di Emergenza per input esterno.
Tasto [All On/Off (F2)] : Abilita l'operazione On/Off in gruppi per input esterno.
Tasto [Not Used (F3)] : Non riceve i segnali di input esterno.
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu “Input Method”.
Tasto [Edge (F1)] : Rivela l'aumento e la caduta del segnale.
Tasto [Pulse (F2)] : Rivela il livello di segnale.
- (3) Quando viene premuto il tasto [↩], la regolazione completa.

3-2-8 Regolazione intervallo temp. programmato

Set Temp. Range Setting

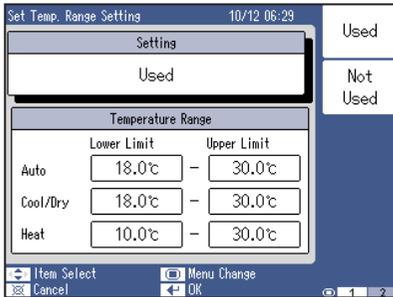

Regolare l'intervallo programmabile di temperatura del telecomando centrale per ogni modalità di operazione.


- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Setting".
Tasto [Used (F1)] : Impostato.
Tasto [Not Used (F2)] : Non impostato. (Regolazione di fabbrica)
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Temperature Range" che si vuole regolare.
Tasto [Up (F1)] : Alza il valore programmato.
Tasto [Down (F2)] : Abbassa il valore programmato.
- (3) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

Intervallo programmabile di temperatura

Mode	Celsius	Fahrenheit
"Auto", "Cool/Dry"	18°C to 30°C	64°F to 88°F
"Heat"	10°C to 30°C	48°F to 88°F

3-2-9 Modifica Password (Per l'installatore)

Change Password

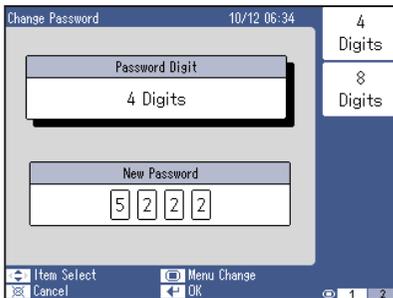

Modifica la password per l'installatore.

Nota

La password predefinita è "0000" (4 cifre).


- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Password Digit".
Tasto [4 Digits (F1)] : Imposta a 4 cifre.
Tasto [8 Digits (F2)] : Imposta a 8 cifre.
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul numero del menu "New Password".
Tasto [Up (F1)] : Aumenta il valore.
Tasto [Down (F2)] : Diminuisce il valore.
- (3) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

Nota

- Se si dimentica la password dopo aver effettuato la modifica (regolazione) della password, la regolazione seguente dell'installatore risulterà impossibile. Prendere nota della password per non dimenticarlo. Se si dimentica una password, si raccomanda di contattare il distributore locale.

3-3 Regolazione di sistema

3-3-1 Schermata di regolazione del sistema

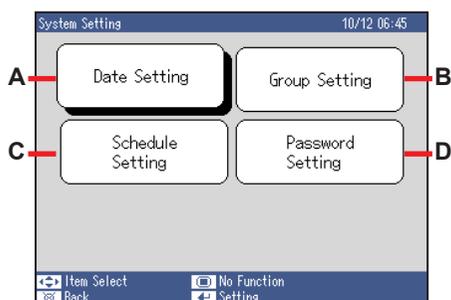

- (1) Premere il tasto [↔] dalla schermata "System Setting" e spostare il cursore sul menu che si vuole impostare.

A: Date Setting : Par. 3-3-2

B: Group Setting : Par. 3-3-3


C: Schedule Setting : Par. 3-3-4

D: Password Setting (for manager) : Par. 3-3-5

- (2) Premere il tasto [↵].

Si apre lo schermo di selezione successivo.

3-3-2 Regolazione della data

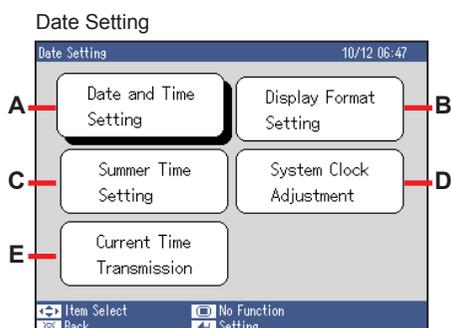

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.

A: Date and Time Setting : Par. 3-3-2-1

B: Date and Time Display Format Setting : Par. 3-3-2-2

C: Summer Time Setting : Par. 3-3-2-3

D: System Clock Adjustment : Par. 3-3-2-4

E: Current Time Transmission : Par. 3-3-2-5

- (2) Premere il tasto [↵].

Si apre la schermata di Regolazione.

3-3-2-1 Regolazione data e ora

Date and Time Setting



Imposta la data corrente, l'ora e AM/PM.


- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.

Premere il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)].

- (2) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-3-2-2 Regolazione formato di visualizzazione data e ora

Display Format Setting

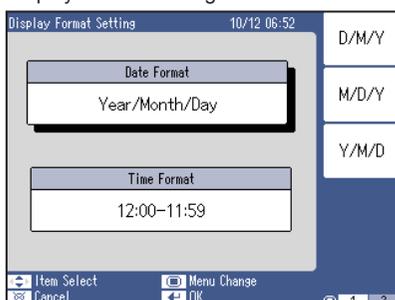


- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Date Format".
Tasto [D/M/Y (F1)] : Giorno/mese/anno
Tasto [M/D/Y (F2)] : Mese/giorno/anno
Tasto [Y/M/D (F3)] : Anno/mese/giorno

- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Time Format".
Tasto [12:00-11:59(F1)] : 12:00-11:59 AM/PM
Tasto [00:00-11:59(F2)] : 00:00-11:59 AM/PM
Tasto [00:00-23:59(F3)] : 00:00-23:59

- (3) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-3-2-3 Regolazione ora legale

Summer Time Setting

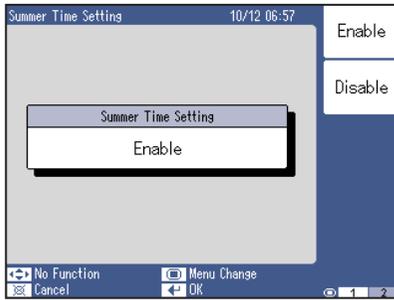

- (1) Premere il tasto Funzione e selezionare le seguenti voci:
Tasto [Enable(F1)] : Imposta alla visualizzazione ora legale.
Tasto [Disable(F2)] : Non imposta alla visualizzazione ora legale.
- (2) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

Note

Riferirsi alla tabella presentata di seguito per le voci che possono essere selezionate.

Voce	Contenuto di visualizzazione
"Enable"	Visualizzazione di un'ora in anticipo rispetto all'ora corrente*.
"Disable"	Visualizzazione dell'ora corrente*.

3-3-2-4 Regolazione automatica Regolazione orologio di sistema

System Clock Adjustment



L'orologio delle unità del sistema può essere regolato.

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Master/Slave".
Tasto [Master (F1)] : Rende questo telecomando l'unità master per la regolazione automatica dell'orologio dell'intero sistema.
Tasto [Slave (F2)] : Regola l'orologio di questo telecomando sull'orologio dell'altra unità che è l'unità master.
Tasto [Disable (F3)] : La funzione di Regolazione automatica dell'orologio non viene eseguita. (Non soggetto alla Regolazione da parte dell'orologio master.)

Nota


Imposta l'unica unità master 1 del sistema.

- Quando viene impostato "Master", esegue anche la Regolazione seguente:
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sulla voce del menu "Clock Adjustment Schedule" che si vuole impostare. Selezionare ogni voce (giorno della settimana, ora, AM/PM) con il tasto Funzione.
 - (3) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.


Nota

- Quando la Regolazione dell'orologio viene eseguita, impostare l'esecuzione della Regolazione dell'orologio a notte tarda, ecc, quando l'operazione è ferma e il timer non è in funzione.
- Quando l'alimentazione di questa unità è su OFF, l'operazione potrebbe non svolgersi correttamente.

System Clock Adjustment

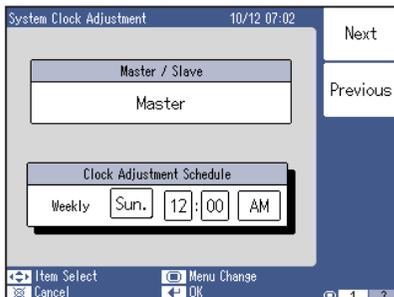

3-3-2-5 Ora corrente di trasmissione

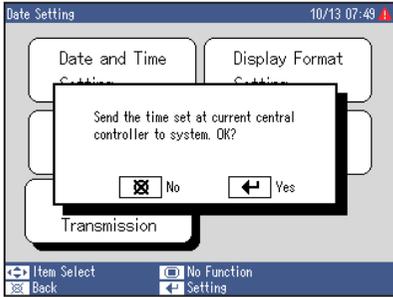


Invia i dati sull'ora impostati nel telecomando centrale a ogni unit del sistema.

- (1) Quando viene premuto il tasto [↵], inizia l'invio dei dati.
 - ◆ Si apre una schermata "Invio dati".
 - Al termine dell'invio, la schermata si chiude.

Avviso

Questa funzione è attiva soltanto quando è impostato "Master" nella Regolazione "Master/Slave" della schermata "System Clock Adjustment".


3-3-3 Regolazione del gruppo

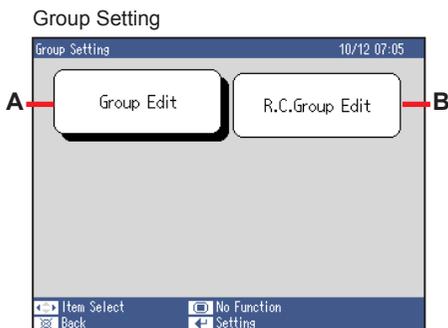

Raggruppa un "Gruppo R.C." e modifica un "Gruppo R.C."

- (1) Premere il tasto [↔] per selezionare il menu che si vuole impostare.
 - A: Group Edit : Par.3-3-3-1
 - B: R.C.Group Edit : Par. 3-3-3-2
- (2) Premere il tasto [↵].


3-3-3-1 Modifica gruppo

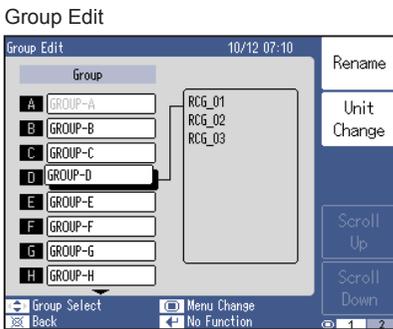

D un nuovo nome a un "Gruppo", e raggruppa e registra un "Gruppo R.C."

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul gruppo che si desidera cambiare.
 - A: Dare un nuovo nome a un Gruppo
→Premere il tasto [Rename (F1)] (Vedi par. 3-3-3-1-1.)
 - B: Registrazione di un gruppo R.C. in Gruppo
→Premere il tasto [Unit Change (F2)] (Vedi par. 3-3-3-1-2.)

3-3-3-1-1 Dare un nuovo nome a un gruppo

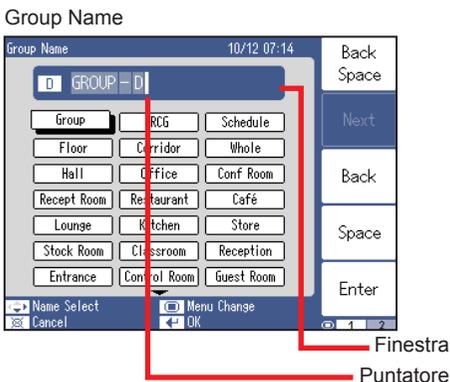

- (1) Modifica il nome con i seguenti tasti:
 - Tasto [Back Space (F1)] : Cancella il carattere sul lato sinistro del puntatore nella finestra.
 - Tasto [Next (F2)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato destro.
 - Tasto [Back (F3)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato sinistro.
 - Tasto [Space (F4)] : Inserisce uno spazio.
 - Tasto [Enter (F5)] : Aggiunge il nome selezionato dal cursore usando il tasto [↵] nella finestra.


- (2) Quando viene premuto [↵], la regolazione è fissata.
(Per cancellare la regolazione, premere il tasto [⌫].)

Nota

- ◆ Un nome temporaneo viene inserito in fabbrica.
- ◆ Il numero di caratteri che possono essere inseriti di 12 (7 per il cinese).
- ◆ Quando i caratteri superano il numero di caratteri inseribili, appare un messaggio "Over" (In eccesso) sul lato destro della finestra.

3-3-3-1-2 Registrazione di un gruppo R.C. in Gruppo

Unit Registration Setting

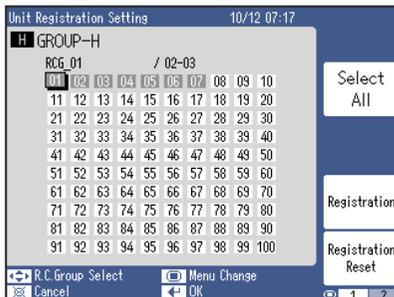


Registra un "Gruppo R.C." in "Gruppo", o cambia un gruppo registrato "Gruppo R.C.".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore su un Gruppo R.C.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], vengono selezionati tutti i Gruppi R.C. (numero) che possono essere raggruppati.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Clear All (F2)] mentre tutti i Gruppi R.C. sono selezionati, i Gruppi R.C. selezionati vengono cancellati.
- (2) Tasto [Registration (F4)] : Registri.
Tasto [Registration Reset (F5)] : Cancella la registrazione.
- (3) Registra i Gruppi R.C. ripetendo i passi (1) e (2).
- (4) Quando viene premuto il tasto [↵], la regolazione completa.

3-3-3-2 Modifica gruppo R. C.

R.C.Group Edit

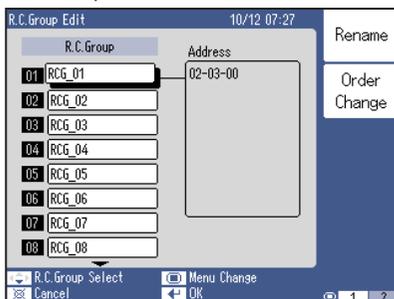


Dare un nuovo nome a un "Gruppo R.C." e cambiare l'ordine di registrazione del "Gruppo R.C.".

- (1) Spostare il cursore sul "Gruppo R.C." che si vuole cambiare.
 - A: Dare un nuovo nome a un "Gruppo R.C.".
→Premere il tasto [Rename (F1)] (Vedi par. 3-3-3-2-1.)
 - B: Cambiare l'ordine del "Gruppo R.C." registrato.
→Premere il tasto [Order Change (F2)] (Vedi par. -3-3-3-2-2.)

3-3-3-2-1 Dare un nuovo nome a un “Gruppo R.C.”

R.C.Group Name

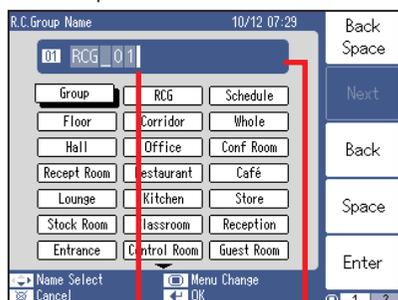

Finestra
Puntatore



- (1) Modifica il nome con i seguenti tasti:
Tasto [Back Space (F1)] : Cancella il carattere sul lato sinistro del puntatore nella finestra.
Tasto [Next (F2)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato destro.
Tasto [Back (F3)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato sinistro.
Tasto [Space (F4)] : Inserisce uno spazio.
Tasto [Enter (F5)] : Aggiunge il nome selezionato dal cursore usando il tasto [↔] nella finestra.
- (2) Quando viene premuto [←], la regolazione è fissata. (Per cancellare la regolazione, premere il tasto [⌫].)

Nota

- ◆ Un nome temporaneo viene inserito in fabbrica.
- ◆ Il numero di caratteri che possono essere inseriti di 12 (7 per il cinese).
- ◆ Quando i caratteri superano il numero di caratteri inseribili, appare un messaggio “Over” (In eccesso) sul lato destro della finestra.

3-3-3-2-2 Cambiare l'ordine del Gruppo R.C. registrato

R.C.Group Edit

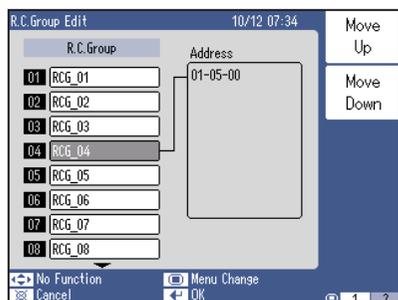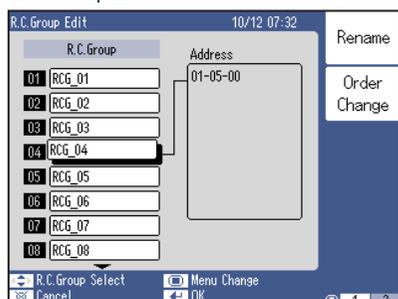

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul “R.C. Group.” da spostare.
- (2) Premere il tasto [Order Change (F2)].
Il Gruppo R.C. da spostare viene selezionato.
- (3) Premere il tasto [Move Up (F1)] oppure quello [Move Down (F2)] e spostare il nome del Gruppo R.C. verso la destinazione dello spostamento.
- (4) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

3-3-4 Regolazione di programma

Schedule Setting

Schedule Name	Unit	Timer	On/Off	
Schedule-01			Off	Rename
Schedule-02	✓		Off	Unit Change
Schedule-03			Off	Timer Change
Schedule-04			Off	On/Off Setting
Schedule-05			Off	Data Operat.
Schedule-06			Off	
Schedule-07			Off	

Schedule Select Menu Change
 Cancel OK

Imposta un programma. Possono essere creati fino a 16 programmi. Non ci sono programmi impostati in fabbrica

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.
- (2) Le regolazioni seguenti possono essere eseguite in "Schedule Setting".
 - A: Dare un nuovo nome a un programma
→Premere il tasto [Rename (F1)] (Vedi par. 3-3-4-1.)
 - B: Impostare un gruppo o un Gruppo R.C. affinché operi in base a un programma
→Premere il tasto [Unit Change (F2)] (Vedi par. 3-3-4-2.)
 - C: Regolazione e correzione di un timer di programma
→Premere il tasto [Timer Change(F3)] (Vedi par. 3-3-4-3.)
 - D: Copia/Incolla timer di programma
→Premere il tasto [Timer Change(F3)] (Vedi par. 3-3-4-4.)
 - E: Regolazione programma on/off
→Premere il tasto [On/Off Setting (F4)] (Vedi par. 3-3-4-5.)
 - F: Copia/incolla programma
→Premere il tasto [Data Operat. (F5)] (Vedi par. 3-3-4-6.)
 - G: Inizializzazione di programma
→Premere il tasto [Data Operat. (F5)] (Vedi par. 3-3-4-7.)

Nota

- Quando l'alimentazione di questa unità è su OFF, l'operazione potrebbe non svolgersi correttamente.

3-3-4-1 Dare un nuovo nome a un programma

Schedule Name

Schedule Name			
Schedule = 01			Back Space
Group	RCG	Schedule	Next
Floor	Corridor	Whole	Back
Hall	Office	Conf Room	Space
Recept Room	Restaurant	Café	Enter
Lounge	Kitchen	Store	
Stock Room	Classroom	Reception	
Entrance	Control Room	Guest Room	

Name Select Menu Change
 Cancel OK

Finestra
Puntatore


- (1) Modifica il nome adoperando il tasto [↔] e quello di Funzione.
 - Tasto [Back Space (F1)] : Cancella il carattere sul lato sinistro del puntatore nella finestra.
 - Tasto [Next (F2)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato destro.
 - Tasto [Back (F3)] : Sposta la posizione del puntatore nella finestra al lato sinistro.
 - Tasto [Space (F4)] : Inserisce uno spazio.
 - Tasto [Enter (F5)] : Aggiunge il nome selezionato dal cursore usando il tasto [↔] nella finestra.
- (2) Quando viene premuto [↔], la regolazione è fissata. (Per cancellare la regolazione, premere il tasto [↔]).

Nota

- Un nome temporaneo viene inserito in fabbrica.
- Il numero di caratteri che possono essere inseriti di 12 (7 per il cinese).
- ◆ Quando i caratteri superano il numero di caratteri inseribili, appare un messaggio "Over" (In eccesso) sul lato destro della finestra.

3-3-4-2 Impostare un gruppo o un Gruppo R.C. affinché operi in base a un programma


Unit Registration Setting

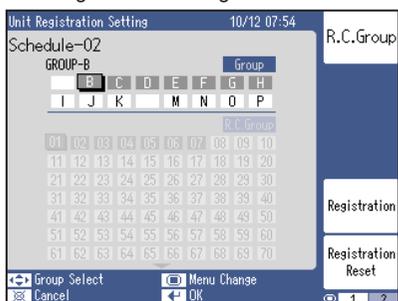

Tasto
[Group(F1)]



Tasto
[R.C.Group(F1)]

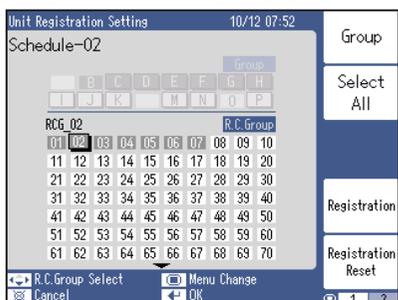

Registra e cancella un Gruppo o un Gruppo R.C. affinché operi in base a un programma.

Nella schermata di Gruppo R.C., selezionare il Gruppo R.C. da impostare su un programma tra tutti i Gruppi R.C. registrati nel telecomando centrale.


Nella schermata "Gruppo", registrare il Gruppo R.C. in base a un programma per ogni gruppo.

- (1) Premere il tasto [] e spostare il cursore su un Gruppo (numero).
- (2) Tasto [Regist. (F4)] : Registri.
Tasto [Regist. Reset (F5)] : Cancella la registrazione.
- (3) Quando viene premuto [], la regolazione è fissata.
(Per cancellare la regolazione, premere il tasto [].)

- (1) Premere il tasto [] e spostare il cursore sull'unit interna (numero) che si vuole registrare in base a un programma.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], tutte le unit interne vengono selezionate. (Quando viene premuto il tasto [Clear All (F2)] mentre tutte le unit interne sono selezionate, la selezione viene cancellata.)
- (2) Tasto [Regist. (F4)] : Registri.
Tasto [Regist. Reset (F5)] : Cancella la registrazione.
- (3) Quando viene premuto [], la regolazione è fissata.
(Per cancellare la regolazione, premere il tasto [].)

3-3-4-3 Regolazione e correzione di un timer di programma


Timer Setting

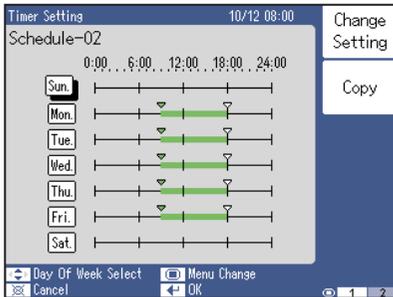

Impostare per la prima volta il timer di programma o correggere un timer di programma impostato.

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul giorno della settimana che si vuole impostare.
- (2) Premere il tasto [Change Setting (F1)].


Timer Change

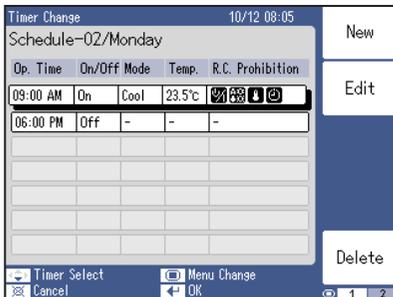

- (3) Quando si imposta un timer di programma per la prima volta
Premere il tasto [New (F1)].
Quando si cambia un timer di programma già impostato.
Premere il tasto [Edit (F2)].
Si apre la schermata "Operation setting" (Regolazione di funzionamento)
◆ Quando viene premuto il tasto [Delete (F5)], la regolazione del timer di programma selezionato viene cancellata.


Quando inserita una Regolazione di programma

Timer Change

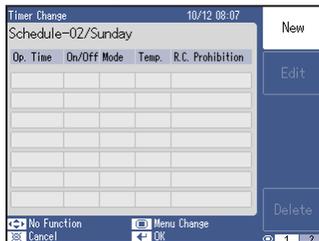

Quando la regolazione di programma non inserita

Operation Setting

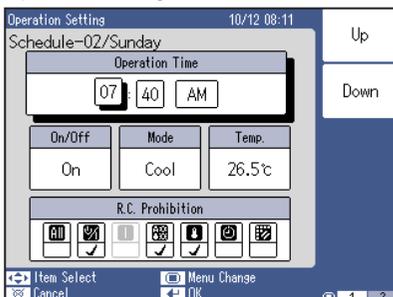

- (4) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.
- (5) Premere il tasto Funzione e impostare la funzione.
◆ Il tasto funzione è diverso a seconda della voce da regolare.
- (6) Quando viene premuto [↵], la regolazione è fissata.
Per cancellare la regolazione, premere il tasto [✖].

Nota

Il timer pu inserire fino a 20 voci per ogni giorno della settimana. Quando il programma pieno, reinserire dopo aver cancellato la regolazione precedente.

Note

- Effettuare le regolazioni seguenti:

Regolazione delle voci sullo schermo “Operation Setting”

- (1) **Ora di avviamento o ora di arresto di funzionamento:** A che ora e a quale minuto di AM (Mattina) o di PM (Pomeriggio e sera)
- (2) **Regolazione d’operazione:** “On”, “Off” e “Hold*”
- (3) **Modo d’operazione:** “Auto”, “Cool”, “Dry”, “Fan”, “Heat” e “Hold*”
- (4) **Regolazione temperatura**
Riscaldamento: da 10°C a 30°C, o “Hold *”
Altrimenti: da 18°C a 30°C, o “Hold *”
- (5) **Regolazione delle restrizioni d’operazione del telecomando:**

Tutte le funzioni, operazione “On”, operazione “On/Off”, “Set Temp.”, modo d’operazione, divieto dei temporizzatori (divieto dei temporizzatori di telecomando standard), ripristino dell’allarme di filtro (ripristino di filtro di telecomando standard) “Hold*”

Quando una regolazione diversa da “Hold” stato selezionata, effettuare la regolazione di divieto/permesso per ogni funzione. Tuttavia, quando “All” è stato vietato, le altre regolazioni (“On/Off”, “On”, “Mode”, “Temp”, “Timer” e “Filter”) non possono essere eseguite.

Quando “On/Off” è stata vietato, la regolazione di “On” non può essere eseguita. Di conseguenza, quando si regola ogni funzione, permettere la regolazione “All”.

*Quando “Hold” selezionato, lo stato impostato durante l’esecuzione di un programma mantenuto.


Note

Un modello regolato da 00:00 a 23:59.

Quando desiderate effettuare la regolazione che include la data, create un modello separato o create includendo una regolazione dopo 00:00.

3-3-4-4 Copia/Incolla timer di programma


Timer Setting

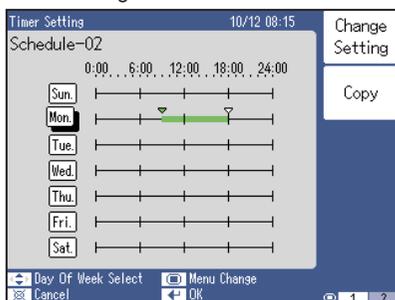

Copia un timer di programma impostato su un altro giorno della settimana.


- (1) Premere il tasto [**←→**] e spostare il cursore sul giorno della settimana che si vuole copiare.
- (2) Premere il tasto [Copy (F2)].

Timer Setting

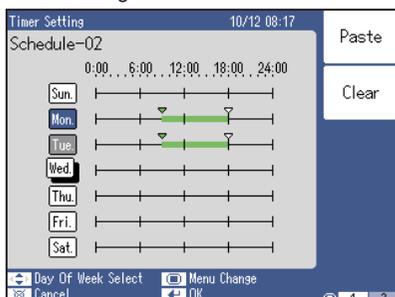

- (3) Premere il tasto [**←→**] e spostare il cursore sul giorno della settimana sul quale si vuole incollare.
- (4) Premere il tasto [Paste (F1)].
 - ◆ Premere il tasto [Clear (F2)] per cancellare la copia.

Timer Setting

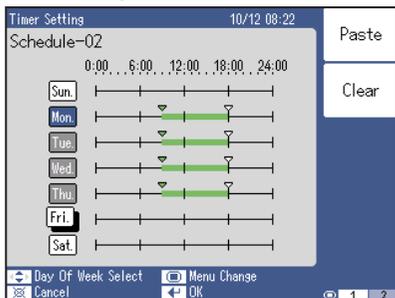


Quando i dati di “Dom.” sono stati copiati su “Lun.”

(5) Quando viene premuto [↵], la regolazione è fissata.

3-3-4-5 Regolazione programma on/off

On/Off Setting

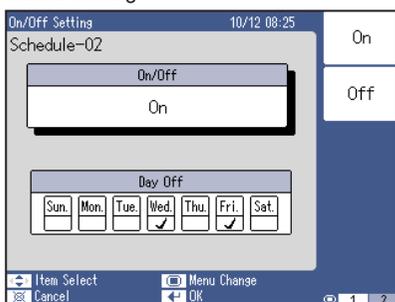


Quando si regola il programma on/off

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu “On/Off”.
Tasto [On (F1)] : Abilita la regolazione on/off.
Tasto [Off (F2)] : Disabilita la regolazione on/off.
- (2) Quando viene premuto [↵], la regolazione è fissata.
(Per cancellare la regolazione, premere il tasto [⌫].)

Nota

La funzione programma non attiva e non permette di disabilitare la regolazione programma.

On/Off Setting

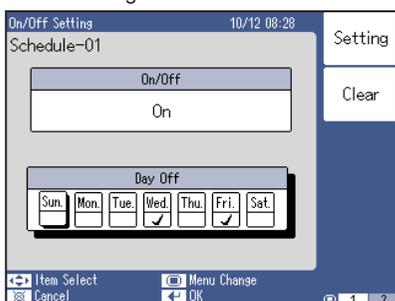

Quando si imposta Giorno Off

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul giorno della settimana che si vuole impostare.
- (2) Tasto [Setting (F1)] : Abilita Giorno Off.
Tasto [Clear (F2)] : Disabilita Giorno Off.
- (3) Quando viene premuto [↵], la regolazione è fissata.
(Per cancellare la regolazione, premere il tasto [⌫].)

Nota

Per il programma impostato con il giorno della settimana, l'esecuzione viene cancellata soltanto per il giorno successivo della settimana. Viene eseguito dal giorno della settimana successivo a quello.

3-3-4-6 Copia/incolla programma

Schedule Setting

Schedule Name	Unit	Timer	On/Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-02	✓	✓	Off
Schedule-03			Off
Schedule-04	✓		Off
Schedule-05			Off
Schedule-06			Off
Schedule-07			Off

Copia un programma.

(1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul programma che si vuole copiare.

(2) Premere il tasto [Copy (F1)].

(3) Spostare il cursore sul programma che si vuole incollare.

(4) Premere il tasto [Paste (F1)].

(5) Premere il tasto [↵].

Schedule Setting

Schedule Name	Unit	Timer	On/Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-04	✓		Off
Schedule-05			Off
Schedule-06			Off
Schedule-07			Off

3-3-4-7 Inizializzazione di programma

Schedule Setting

Schedule Name	Unit	Timer	On/Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-01			On Day Off
Schedule-04	✓		Off
Schedule-05			Off
Schedule-06			Off
Schedule-07			Off

Inizializza un programma. Ritorna alla regolazione di fabbrica.

(1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul programma.

(2) Premere il tasto [Data Clear (F2)].

(3) Premere il tasto [↵].

3-3-5 Regolazione della password (per l'amministratore)

Password Setting

A: Change Password

B: Change Setting

Central Controller Settings

Indoor Unit Special Setting

Operation Settings

(1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.

A: Change Password

Cambiare la password amministratore (par. 3-3-5-1)

B: Change Setting


Gestire correttamente l'accesso amministratore (par. 3-3-5-2)

(2) Premere il tasto [↵].


Si aprono tutte le schermate di Regolazione.

3-3-5-1 Cambiare la password amministratore

Password Verification

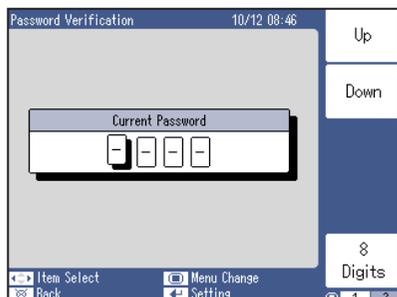

Change Password

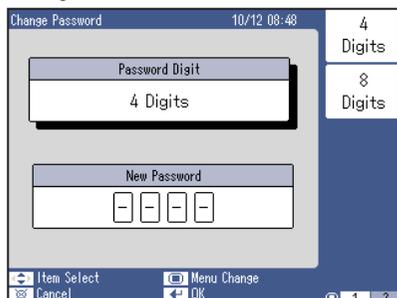

Quando viene visualizzata la notazione a 4 cifre

Cambiare la password amministratore.

Nota

La password predefinita è "0000" (4 cifre).


- (1) Inserire la password.
Premere il tasto [↔], il tasto [Up (F1)] oppure il tasto [Down (F2)].
- (2) Premere il tasto [←].
- (3) Spostare il cursore sul menu "Password Digit".
Tasto [4 Digits (F1)]: Modalità a 4 cifre
Tasto [8 Digits (F2)]: Modalità a 8 cifre
- (4) Premere il tasto [↔] per spostare il cursore sul menu "New Password". E premere il tasto [↔] e quello "Up (F1)" oppure "Down (F2)" e inserire la nuova password.
- (5) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

Nota


Se si dimentica la password dopo aver eseguito il cambiamento (regolazione) di password, la seguente regolazione amministratore risulterà impossibile. Prendere nota della password per non dimenticarlo. Se si dimentica una password, si raccomanda di contattare il distributore locale.

3-3-5-2 Gestire correttamente l'accesso amministratore

Password Verification

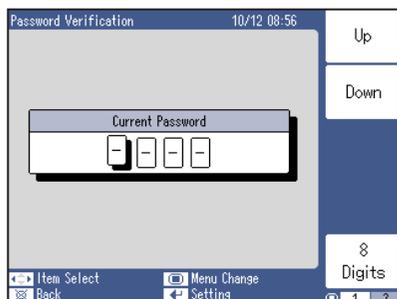


Change setting

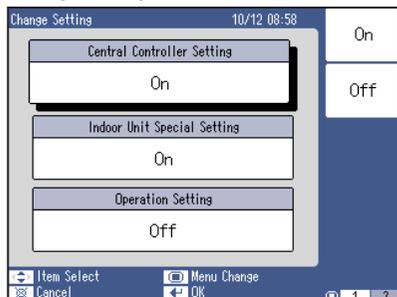

La possibilità di visualizzare o non visualizzare la schermata Password può essere regolata in ogni regolazione dalla categoria da regolare (Menu setup "Central Controller Setting", "Indoor Unit Special Setting" e "Operation Setting" per schermo monitor).

- (1) Inserire la password.
Premere il tasto [↔] e il tasto [Up (F1)] oppure quello [Down (F2)].
- (2) Premere il tasto [←].
- (3) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.
Premere il tasto Funzione e impostare la funzione.
Tasto [On (F1)]: Impostato.
Tasto [Off (F2)]: Non impostato.
- (4) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

Il tipo e le relazioni della password che possono essere impostate in questo controllore sono le seguenti:

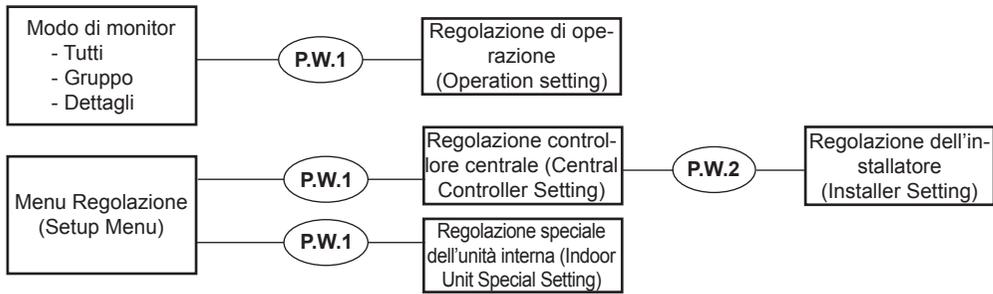


P.W.1 : Password amministratore Vedi par. 3-3-5.

P.W.2 : Password installatore Vedi par. 3-2-9.

•Quando P.W.2 viene inserito mentre viene richiesto P.W.1, la password viene cancellata.

3-4 Regolazione preferenze

3-4-1 Schermata regolazione preferenze

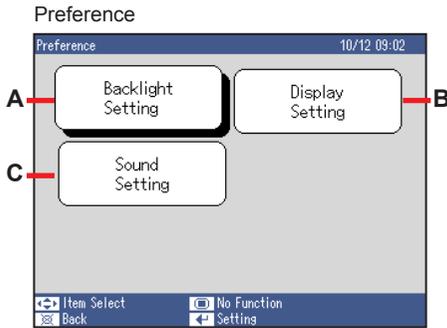

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.


A: Backlight Setting (Par. 3-4-2)

B: Display Setting (Par. 3-4-3)

C: Sound Setting (Par.3-4-4)

- (2) Premere il tasto [←].
Si aprono tutte le schermate di Regolazione.

3-4-2 Regolazione retro-illuminazione

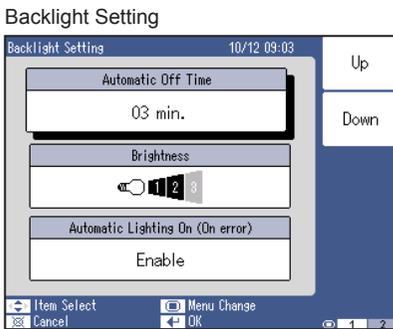

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Automatic Off Time".

Tasto [Up (F1)] : I tempi di spegnimento automatico della retro-illuminazione diventano pi lunghi.

Tasto [Down (F2)] : I tempi di spegnimento automatico della retro-illuminazione diventano pi corti.

- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Brightness".

Tasto [Up (F1)] : Lo schermo diventa pi luminoso.

Tasto [Down (F2)] : Lo schermo diventa meno luminoso.

- (3) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Automatic Lighting On (On error)".


Tasto [Enable (F1)] : Accende automaticamente le luci quando si verifica un errore mentre le luci sono spente.

Tasto [Disable (F2)] : Non accende automaticamente le luci anche se si verifica un errore mentre le luci sono spente.

- (4) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

3-4-3 Regolazione dell'esposizione


Display Setting

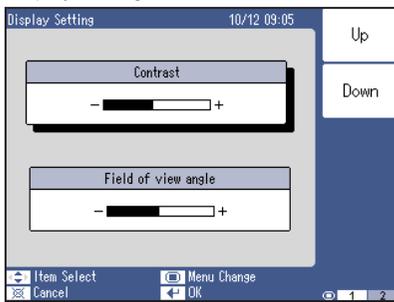

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Contrast".
Tasto [Up (F1)] : Alza il livello del contrasto.
Tasto [Down (F2)] : Abbassa il livello del contrasto.
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul numero del menu "Field of View Angle".
Tasto [Up (F1)] : Alza il livello del "Field of View Angle".
Tasto [Down (F2)] : Abbassa il livello del "Field of View Angle".
- (3) Quando viene premuto il tasto [↩], la regolazione completa.

3-4-4 Regolazione del suono

Sound Setting

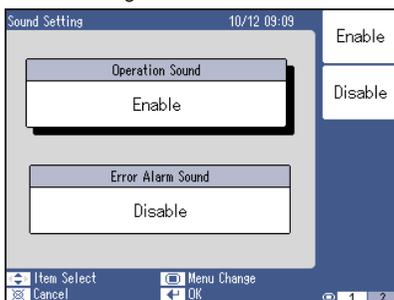


- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Operation Sound".
Tasto [Enable (F1)] : Abilita il suono dell'operazione.
Tasto [Disable (F2)] : Disabilita il suono dell'operazione.
- (2) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Error Alarm Sound".
Tasto [Enable (F1)] : Emette un bip quando si verifica un errore.
Tasto [Disable (F2)] : Non emette un bip quando si verifica un errore.
- (3) Quando viene premuto il tasto [↩], la regolazione completa.

Nota

Quando "Error Alarm Sound" impostato su "Enable", viene emesso un bip quando si verifica un errore anche se "Operation Sound" impostato su Disabilita. Il bip di allarme errore viene emesso finché l'errore non scomparso o finché non viene premuto il tasto.

3-5 Regolazione manutenzione

3-5-1 Schermata di regolazione manutenzione

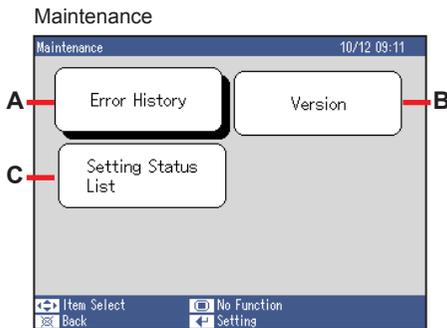

(1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu che si vuole regolare.

A: Error History (Par. 3-5-2)

B: Version (Par. 3-5-3)

C: Setting Status List (Par. 3-5-4)

(2) Premere il tasto [↵].

Si aprono tutte le schermate di Regolazione.

3-5-2 Cronologia errori

Error History 10/12 09:13

No.	Date Time	Name	Address	Error Code
001	2010/10/12 04:48 PM	Controller		16.4
002	2010/10/12 03:35 PM	Controller		16.4
003	2010/10/12 02:17 PM	Controller		02.1
004	2010/10/12 01:42 PM	Controller		16.4

Scroll Up
Scroll Down
Erase All

No Function Menu Change
Back No Function

Possono essere visualizzati fino a 200 errori delle unit interne, delle unit esterne, e di questa unit registrata sul telecomando centrale. Sono visualizzati data e ora di comparsa dell'errore, nome dell'unit, indirizzo dell'unit e codice dell'errore.

● Controllare la Cronologia errori.

Tasto [Scroll Up (F1)] : Fa scorrere la schermata verso l'alto.

Tasto [Scroll Down (F2)] : Fa scorrere la schermata verso il basso.

● Cancella i dati della Cronologia errori.

(1) Premere il tasto [Erase All (F5)].

(2) Quando viene premuto il tasto [↵], la cancellazione è completa.

Nota

Quando un errore si verifica nel momento attuale, viene visualizzato in rosso.

3-5-3 Informazione di versione

Version




L'informazione di versione del software del telecomando centrale pu essere verificata.

Quando viene premuto il tasto [] dopo la verifica, il display ritorna alla schermata precedente.

3-5-4 Lista di stato di regolazione

Setting Status List

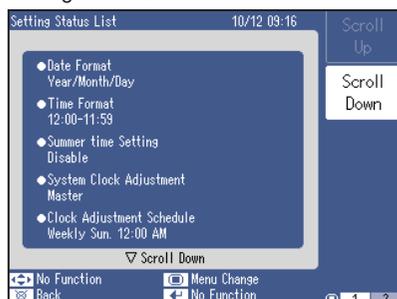


Lo stato di regolazione di ogni regolazione può essere verificato.

- (1) Tasto [Scroll Up (F1)] : Fa scorrere la schermata verso l'alto.
Tasto [Scroll Down (F2)] : Fa scorrere la schermata verso il basso.
- (2) Quando viene premuto il tasto [], il display ritorna alla schermata precedente.

3-6 Regolazione Speciale Dell'unit Interna

3-6-1 Schermata di regolazione speciale dell'unit interna

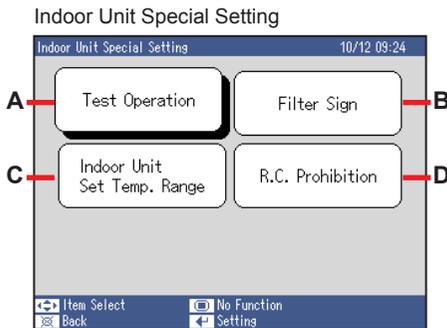

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu che si vuole regolare.

A: Test Operation (Par.3-6-2)

B: Filter Sign (Par. 3-6-3)


C: Indoor Unit Set Temp. Range (Par. 3-6-4)

D: R.C.Prohibition : (Par. 3-6-5)

- (2) Premere il tasto [←].
Si aprono tutte le schermate di Regolazione.

3-6-2 Regolazione dell'operazione di prova


Test Operation-Group

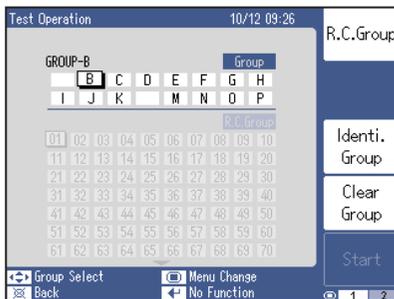

Tasto
[Group(F1)]

Tasto
[R.C.Group(F1)]

Test Operation-R.C.Group

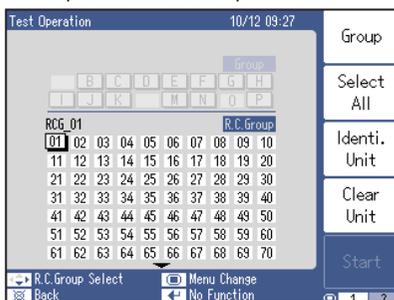

- Esegue "Test Operation" nelle unità "Group".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore su un "Gruppo".
- (2) Tasto [Identifi. Group (F3)] : Viene specificato il Gruppo che deve essere attivato.
Tasto [Clear Group (F4)] : Il Gruppo specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Start (F5)].
 - ◆ Gruppi multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- Esegue "Test Operation" nelle unità "R.C. Group".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore su un Gruppo R.C.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], tutti i Gruppi R.C. vengono selezionati.
- (2) Tasto [Identifi. Unit (F3)]: Viene specificato il Gruppo R.C. che deve essere attivato.
Tasto [Clear Unit (F4)] : Il Gruppo R.C. specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Start (F5)].
 - ◆ I Gruppi R.C. multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).


Nota

Ci sono i due (2) seguenti metodi d'operazione di prova di ripristino.

- (1) Ripristino automatico dopo 60 minuti.
- (2) Ripristino quando la sospensione dell'operazione stata effettuata.

3-6-3 Ripristino del segnale di filtro

Filter Sign-Group

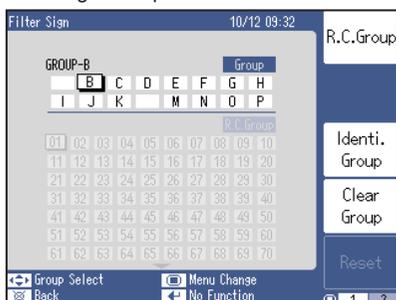


Tasto
[Group (F1)]



Tasto
[R.C.Group (F1)]

Filter Sign-R.C.Group

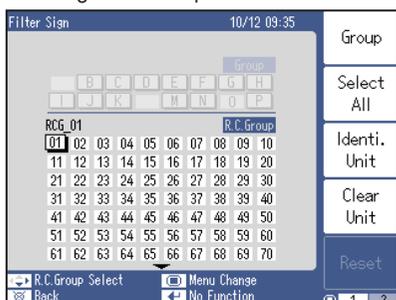

- Ripristina il “Filter Sign” nelle unità “Group”.

- (1) Premere il tasto [] e spostare il cursore sul Gruppo che si vuole impostare.
- (2) Tasto [Identi. Group (F3)] : Viene specificato il Gruppo che deve essere attivato.
Tasto [Clear Group (F4)] : Il Gruppo specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Reset (F5)].
 - ◆ Gruppi multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- Ripristina il “Filter Sign” nelle unità “R.C. Group”.


- (1) Premere il tasto [] e spostare il cursore su un gruppo R.C. che si desidera regolare.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], tutti i Gruppi R.C. vengono selezionati.
- (2) Tasto [Identi. Unit (F3)] : Viene specificato il Gruppo R.C. che deve essere attivato.
Tasto [Clear Unit (F4)] : Il Gruppo R.C. specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Reset (F5)].
 - ◆ I Gruppi R.C. multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

Nota

Il Segnale di filtro indica i tempi di pulizia del filtro di pulizia dell'aria impostati nell'unit interna. Eseguire “Filter sign reset” quando il filtro stato pulito. Quando la funzione non esiste nell'unità obiettivo, la regolazione non può essere selezionata.

3-6-4 Regolazione intervallo temp. programmata nell'unità interna

Indoor Unit Set Temp. Range-Group

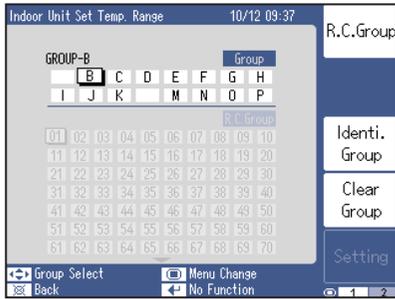


Tasto [Group (F1)]




Tasto [R.C.Group (F1)]

Indoor Unit Set Temp. Range-R.C.Group

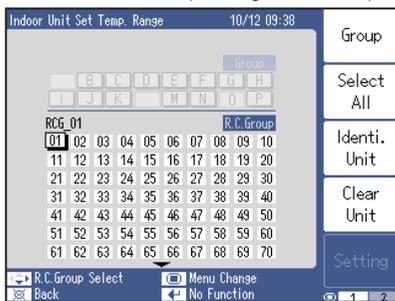

Set Temp. Range Setting

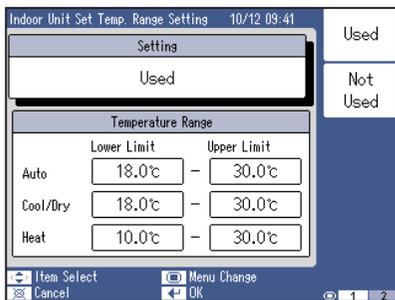

- Regola "Indoor unit set temperature range" delle unità "Group".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul Gruppo che si vuole impostare.
- (2) Tasto [Identifi. Group (F3)] : Viene specificato il Gruppo da impostare.
Tasto [Clear Group (F4)] : Il Gruppo specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Setting (F5)]. (Vai al passo (4))
 - ◆ I gruppi multipli possono essere regolati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- Regola "Indoor unit set temperature range" delle unità "R.C. Group".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore su un gruppo R.C. che si desidera regolare.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], tutti i Gruppi R.C. vengono selezionati.
- (2) Tasto [Identifi. Unit (F3)] : Viene specificato il Gruppo R.C. da impostare.
Tasto [Clear Unit (F4)] : Il Gruppo R.C. da specificare libero.
- (3) Premere il tasto [Setting (F5)].
 - ◆ I gruppi multipli possono essere regolati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- (4) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Setting".
Tasto [Used (F1)] : Imposta un intervallo di temperatura.
Tasto [Not Used (F2)] : Non imposta un intervallo di temperatura.

Quando viene regolato su "Used" (usato), esegue la seguente regolazione.

- (5) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul menu "Temperature Range" che si vuole regolare.
Tasto [Up (F1)] : Alza il valore limite.
Tasto [Down (F2)] : Abbassa il valore limite.
- (6) Quando viene premuto il tasto [←], la regolazione completa.

Note

- Regolate i valori di temperatura di limite superiore ed inferiore all'unità interna registrata.
*Le regolazioni di temperatura dei telecomandi standard sono limitate.
- Quando una regolazione insufficiente è effettuata, i valori sono visualizzati in rosso. Il contenuto visualizzato non è effettivo. Introdurlo nuovamente.
- Solo la regolazione del limite inferiore o del limite superiore non può essere determinata. Determinare il contenuto regolato dopo avere introdotto i due valori.
- Alza/abbassa la temperatura programmata in scatti di 0,5°C per la visualizzazione Celsius e di 1°F per la visualizzazione Fahrenheit.
- L'intervallo di temperatura è diverso a seconda della modalità di operazione.

Modo	Celsius (°C)	Fahrenheit (°F)
Auto, Cool, Dry	18-30	64-88
Heat	10-30	48-88

- A seconda del modello di unità interna, l'intervallo programmabile può essere limitato.
Fare riferimento al manuale dell'unità interna per i dettagli.

Nota


Programmazione dell'intervallo di temperatura nelle unità "Gruppo".

Quando "—" viene visualizzato alla voce temperatura, la temperatura programmata delle unità interne selezionate non corrisponde.

Quando "Setting" è impostato su "Used", far corrispondere ogni temperatura programmata in tutte le unità interne.

3-6-5 Regolazione di divieto R.C.

R.C. prohibition setting-Group

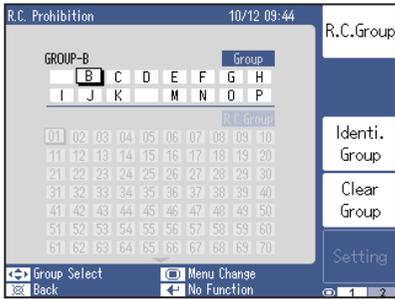


Tasto [Group (F1)]




Tasto [R.C.Group (F1)]

R.C. Prohibition Setting-R.C.Group

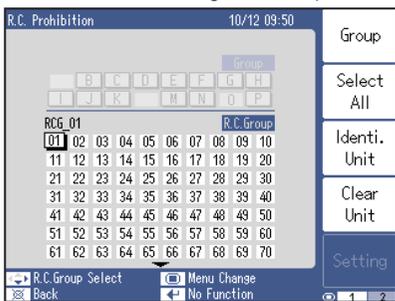

R.C. Prohibition Setting

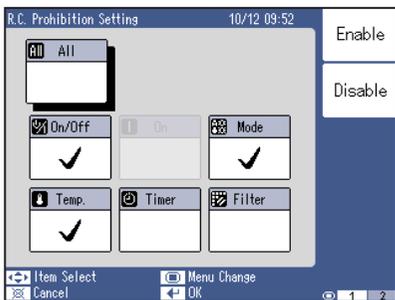

Le voci marcate "✓" sono regolazioni vietate. Quando anche una sola voce delle impostazioni "Enable / Disable" non corrisponde, viene visualizzato "Mixed" in tutti i campi.

- Regola le impostazioni di divieto del telecomando standard collegato nelle unità "Group".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore sul Gruppo che si vuole impostare.
- (2) Tasto [Ident. Group (F3)] : Viene specificato il Gruppo da impostare.
Tasto [Clear Group (F4)] : Il Gruppo specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Setting (F5)]. (Vai al passo (4))
 - ◆ Gruppi multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- Regola le impostazioni di divieto del telecomando standard collegato nelle unità "Gruppo".

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore su un gruppo R.C. che si desidera regolare.
 - ◆ Quando viene premuto il tasto [Select All (F2)], tutti i Gruppi R.C. vengono selezionati.
- (2) Tasto [Ident. Unit (F3)] : Viene specificato il Gruppo R.C. da impostare.
Tasto [Clear Unit (F4)] : Il Gruppo R.C. specificato viene cancellato.
- (3) Premere il tasto [Setting (F5)].
 - ◆ I Gruppi R.C. multipli possono essere attivati simultaneamente ripetendo i passi (1) e (2).

- (1) Premere il tasto [↔] e spostare il cursore verso la voce che si vuole regolare.
Tasto [Enable (F1)] : Vieta l'operazione dal telecomando standard.
Tasto [Disable (F2)] : Permette l'operazione dal telecomando standard.

- (2) Quando viene premuto il tasto [↔], la regolazione completa.

Note

La funzione che pu essere qui regolata ha i seguenti contenuti.

Divieto R.C	Contenuto
All	Le operazioni di tutte le funzioni di controllo sono abilitate o disabilitate.
On/Off	L'operazione "On/Off" è abilitata o disabilitata.
On	L'operazione "On" è abilitata o disabilitata.
Temp.	L'operazione "Temp" è abilitata o disabilitata.


Divieto R.C	Contenuto
Mode	L'operazione "Mode" è abilitata o disabilitata.
Timer	L'operazione "Timer" del telecomando abilitata o disabilitata.
Filter	L'operazione "Filter" è abilitata o disabilitata.

4 ALTRI


4-1 Dimensioni profilo

Unità: mm

(1) Unità di controllo

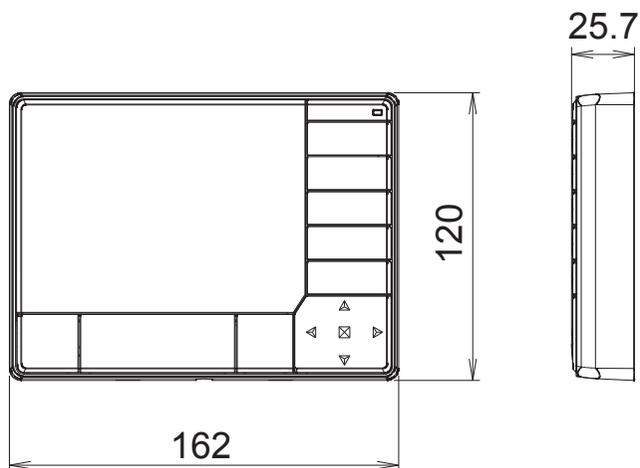

(2) Unità di fornitura alimentazione

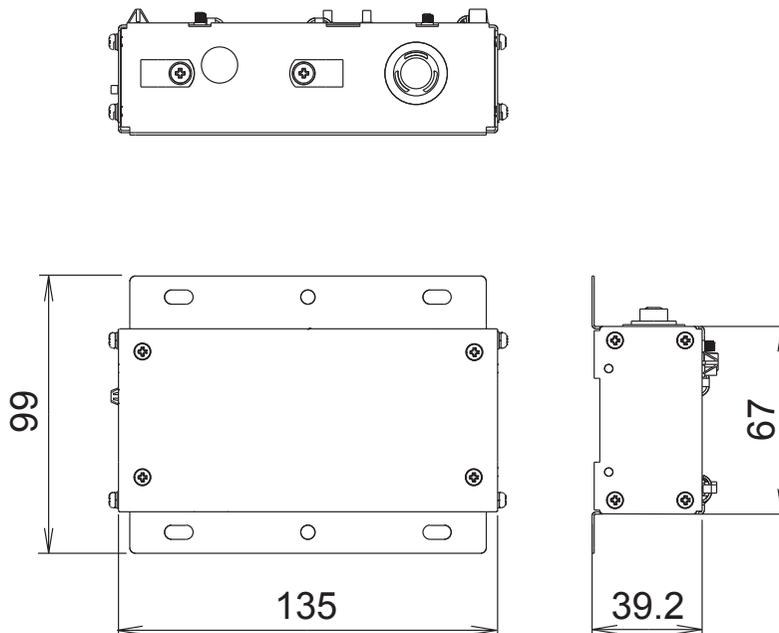

4-2 Specifiche

Nome del modello		UTY-DCGY, UTY-DCGG
Vtaggio fonte di alimentazione		1 \emptyset AC100 - 240 V
Frequenza fonte di alimentazione		50 / 60 Hz
Consumo elettrico		3W
Display		Colore TFT LCD, 5,0 pollici QVGA
Interfaccia esterno		Linea di trasmissione (LONWORKS)
		Input esterno
		Output esterno
Intervallo della temperatura per l'uso (°C)		Da 0 a 40
Intervallo dell'umidità per l'uso (%)		Da 0 a 85 (Nessuna condensazione)
Intervallo della temperatura per lo stoccaggio (°C)		Da -20 a 70
Intervallo dell'umidità per lo stoccaggio (%)		Da 0 a 85 (Nessuna condensazione)
Dimensioni (mm)	Parte pannello	(H)120×(W)162×(D)26
	Parte unità fornitura di alimentazione	(H)99×(W)135×(D)40
Peso (g)	Parte pannello	308
	Parte unità fornitura di alimentazione	355

* Il pannello a cristalli liquidi è fabbricato usando tecnologia ad alta precisione, ma potrebbe esserci uno 0,01% o meno di mescolamento dei pixel o di pixel illuminati continuamente. Questo non è un guasto.

4-3 Codice di errori

- Per i dettagli sugli errori d'unità interne o esterne quando si verifica il contenuto degli errori, riferirsi ai codici di errori in ogni manuale d'installazione.

Codice di errori	Contenuti
161	Errore di collegamento della cartella di CI di trasmissione
164	Errore di comunicazione di rete d'unità periferica
C11	Errore della cartella di CI principale
C21	Errore della cartella di CI di trasmissione